

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO – MICT

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL- INMETRO

Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 024, de 21 de março de 1997.

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do INMETRO, através da Portaria nº 257, de 12. 11. 91, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea “g” da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução nº 11, de 12 de outubro de 1988, do CONMETRO, resolve:

Aprovar, o modelo D-58JD de medidor de energia elétrica ativa de indução, cujas características são as seguintes:

1 CARACTERÍSTICAS DO MODELO

- 1.1 Fabricante: INEPAR S/A.
- 1.2 descrição: Medidor de energia elétrica ativa de indução, polifásico, classe 2.
- 1.3 Modelo: D-58JD
- 1.4 Tensão nominal: 120 V
- 1.5 Corrente nominal: 15 A
- 1.6 Frequência nominal: 60 Hz
- 1.7 Corrente máxima: 120 A
- 1.8 Constante do disco: 10,8 Wh/r
- 1.9 Número de ímãs: 1
- 1.10 Número de fios: 4
- 1.11 Número de fases: 3
- 1.12 Número de elementos motores: 3
- 1.13 Número de discos: 3
- 1.14 Vdocida4e nominal: 8 1/3 rpm
- 1.15 Relação entre a corrente máxima e a nominal: 8
- 1.16 Mancais: Suspensão magnética no mancal inferior

2 FORMA. DIMENSÕES E QUALIDADE DOS MATERIAIS:

2.1 Conforme memorial descritivo e desenhos constantes do processo nº 001098/96 do INMETRO.

3 INSCRIÇÕES OBRIGATÓRIAS:

3.1 O modelo a que se refere a presente Portaria deverá possuir placa de identificação, em local de fácil visibilidade, indicando:

- a) Marca ou nome do fabricante;

- b) Número de série e ano de fabricação;
- c) Modelo;
- d) Frequência nominal, tensão nominal e corrente nominal;
- e) Número de fases;
- f) Número de elementos motores;
- g) Número de fios;
- h) Constante do disco;
- i) Corrente máxima;
- j) Classe;
- l) Portaria de aprovação de modelo.

4 CONTROLE METROLÓGICO:

4.1 Verificações e erros: As verificações e erros máximos permitidos deverão obedecer ao Regulamento Técnico Metrológico pertinente.


5 DESENHOS ANEXOS À PRESENTE PORTARIA:

- 5.1 Vista frontal do modo D-58JD
- 5.2 Plano de selagem do modelo D-58JD
- 5.3 Placa de identificação do modelo D-58JD

6 ENTRADA EM VIGOR:


- 6.1 Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura

Roberto Luiz de Lima Guimarães
Diretor de Metrologia Legal

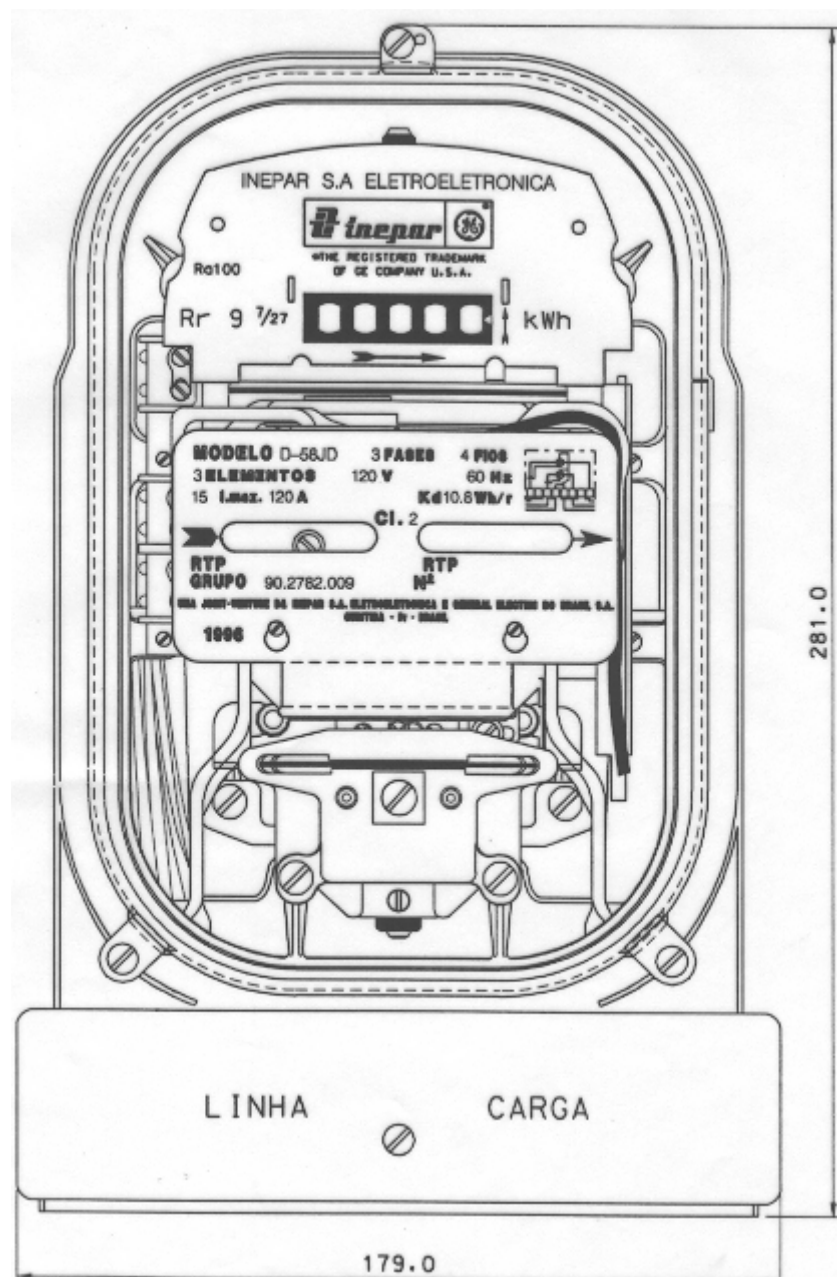

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 024 DE 21 DE março DE 1997


	FABRICANTE:	COTAS EM:
	INEPAR S.A. ELETROELETRÔNICA	mm
	VISTA FRONTAL DO MODO D-58JD	ESCALA: S:E
		ANEXO: 01

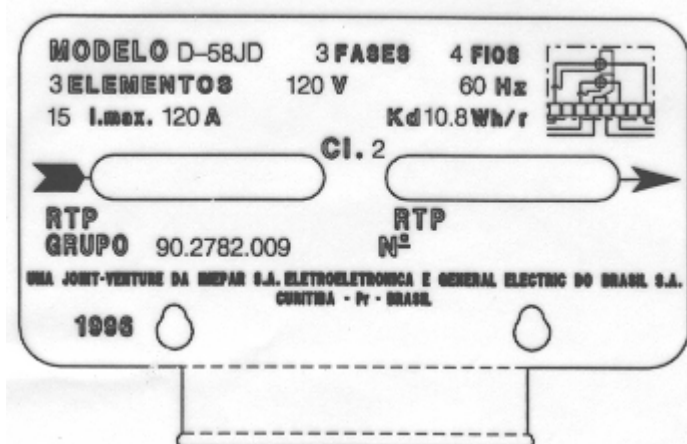

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 024 DE 21 DE março DE 1997



FABRICANTE:	COTAS EM:
INEPAR S.A. ELETROELETRÔNICA	
PLANO DE SELAGEM DO MODELO D-58JD	ESCALA:
	ANEXO: 02

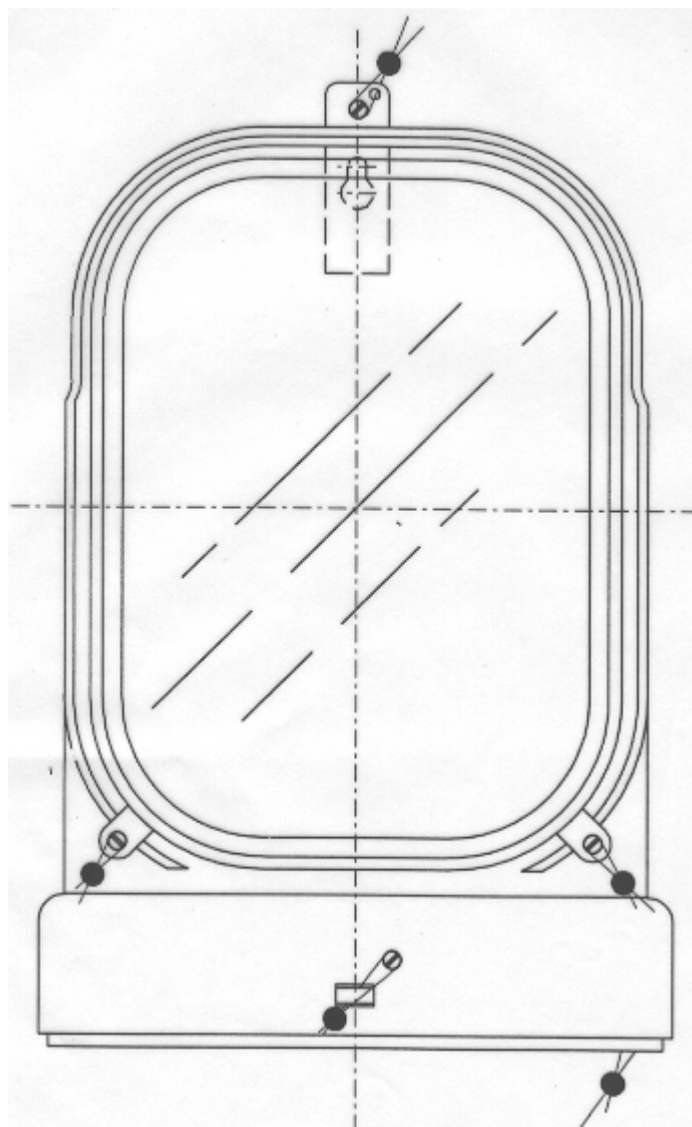

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 024 DE 21 DE março DE 1997



FABRICANTE:

INEPAR S.A. ELETROELETRÔNICA

COTAS EM:

ESCALA:

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO MODELO D-58JD

ANEXO:
03