

**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO EXTERIOR-MDIC**

**INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL -
INMETRO**

Portaria INMETRO/DIMEL nº 145, de 23 de outubro de 2000 .

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do INMETRO, através da Portaria n.º 257, de 12/11/91, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea g, da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução n.º 11, de 12 de outubro de 1988, do CONMETRO,

Considerando a solicitação da firma INCOTERM Indústria de Termômetros Ltda., constante do Processo 52600004059/00, resolve:

Art. 1º Alterar os itens 2 e 6.1 da Portaria INMETRO/DIMEL nº 029 de 22 de março de 2000 que aprova o densímetro termo compensado, indicador do teor alcoólico, marca Incoterm, a ser instalado nos equipamentos destinados a indicar o teor de álcool combustível, comercializados nos postos de serviço, que passarão a ter a seguinte redação:

2. FORMAS E DIMENSÕES:


Em conformidade com o memorial descritivo e desenhos constantes do Processo INMETRO nº 52600003569/99 e 52600004059/00.

6.1 Anexo 1 - Desenho do cilindro e do densímetro termo compensado com as dimensões alteradas.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

ROBERTO LUIZ DE LIMA GUIMARÃES

Diretor de Metrologia Legal

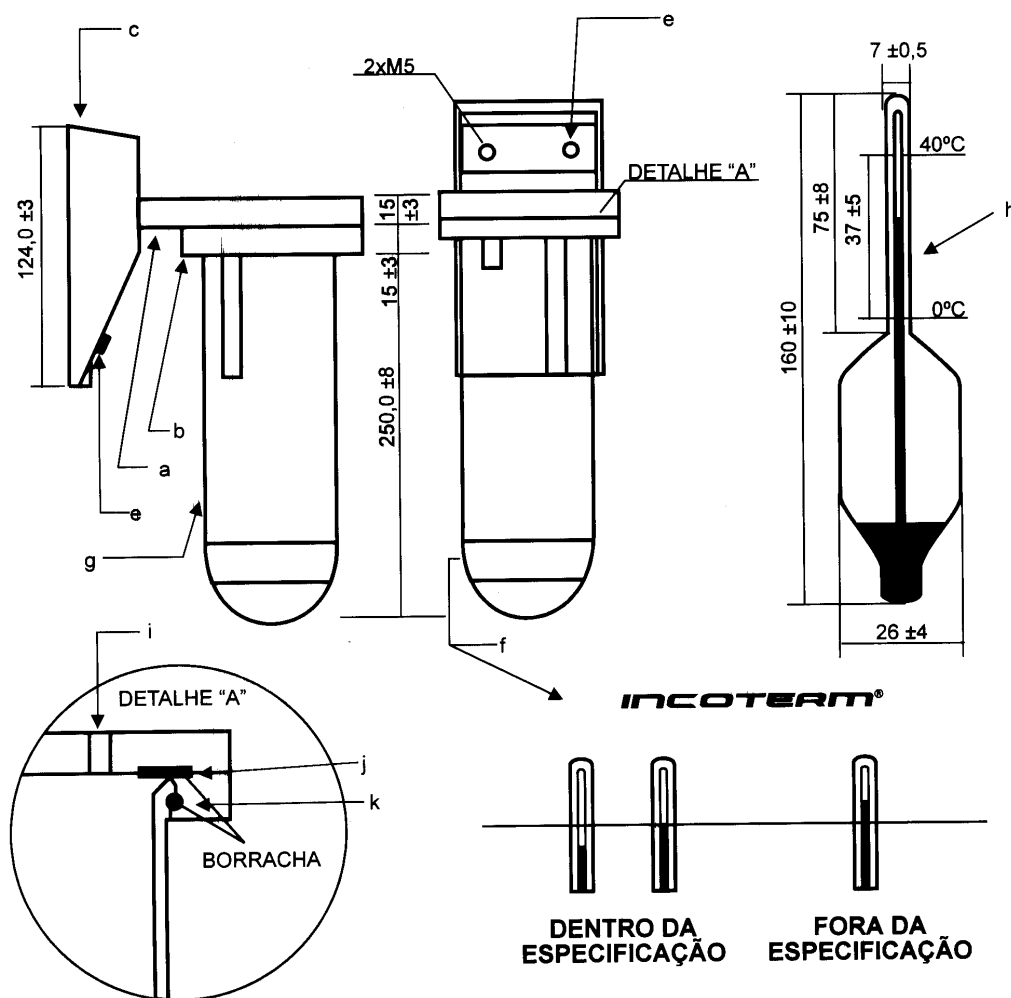

DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES DO KIT PARA ÁLCOOL COMBUSTÍVEL

Quantidade	Descrição
01	a - Corpo
01	b - Anel metálico (alumínio)
01	c - Placa de identificação numerada
03	e - Parafuso de acoplamento na bomba M5
01	f - Impressão indicativa para controlar a qualidade do álcool
01	g - Recipiente de vidro diâmetro de 65 ± 3 mm parede $3,6 \pm 0,2$ mm
01	h - Flutuador de vidro
01	i - Selo de segurança (garantia)
01	j - Borracha de vedação fina
01	k - Borracha de vedação grossa

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 145 DE 23 DE outubro DE 2000

FABRICANTE: INCONTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA

COTAS EM:

INDICADOR DE TEOR ALCOÓLICO

ESCALA:
mm

ANEXO: 01