

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR-MDIC

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO

Portaria INMETRO/DIMEL n.º 135 , de 13 de setembro de 2001.

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do INMETRO, através da Portaria n.º 257, de 12/11/1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea "g", da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução n.º 11, de 12 de outubro de 1988, do CONMETRO, resolve;

Aprovar o modelo S7N2h de medidor de energia elétrica ativa de indução, cujas características são as seguintes:

1 CARACTERÍSTICAS DO MODELO:

- 1.1 Fabricante: ABB Medidores S. A.
- 1.2 Marca: ABB
- 1.3 Designação: medidor de energia elétrica ativa de indução, monofásico, classe 2
- 1.4 Modelo: S7N2h
- 1.5 Tensão nominal: 120 V
- 1.6 Corrente nominal: 15 A
- 1.7 Frequência nominal: 60 Hz
- 1.8 Corrente máxima: 100 A
- 1.9 Constante do disco: 1,8 Wh/r
- 1.10 Número de ímãs: 2
- 1.11 Número de fios: 2
- 1.12 Número de fases: 1
- 1.13 Número de elementos motores: 1
- 1.14 Número de discos: 1
- 1.15 Velocidade nominal: 16 2/3 rpm
- 1.16 Relação entre a corrente máxima e a nominal: 6,7
- 1.17 Mancais: Tipo Repulsão Magnética

2 FORMA, DIMENSÕES E QUALIDADE DOS MATERIAIS:

- 2.1 Conforme memorial descritivo e desenhos constantes do Processo n.º 52600 000265/2001.

3 INSCRIÇÕES OBRIGATÓRIAS:

3.1 O modelo a que se refere a presente Portaria deverá possuir placa de identificação, em local de fácil visibilidade, indicando:

- a) marca ou nome do fabricante;
- b) número de série e ano de fabricação;

- c) modelo;
- d) frequência nominal, tensão nominal e corrente nominal;
- e) número de fases;
- f) número de elementos motores;
- g) número de fios;
- h) constante do disco;
- i) corrente máxima;
- j) classe; e
- l) n.º da portaria de aprovação de modelo.

4 CONTROLE METROLÓGICO:

4.1 Verificações e erros: As verificações e erros máximos permitidos deverão obedecer ao Regulamento Técnico Metrológico pertinente.


5 DESENHOS ANEXOS À PRESENTE PORTARIA:

- 5.1 Vista frontal do modelo S7N2h;
- 5.2 Plano de selagem do modelo S7N2h; e
- 5.3 Placa de identificação do modelo S7N2h.

6 ENTRADA EM VIGOR:

- 6.1 Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

ROBERTO LUIZ DE LIMA GUIMARÃES
Diretor de Metrologia Legal

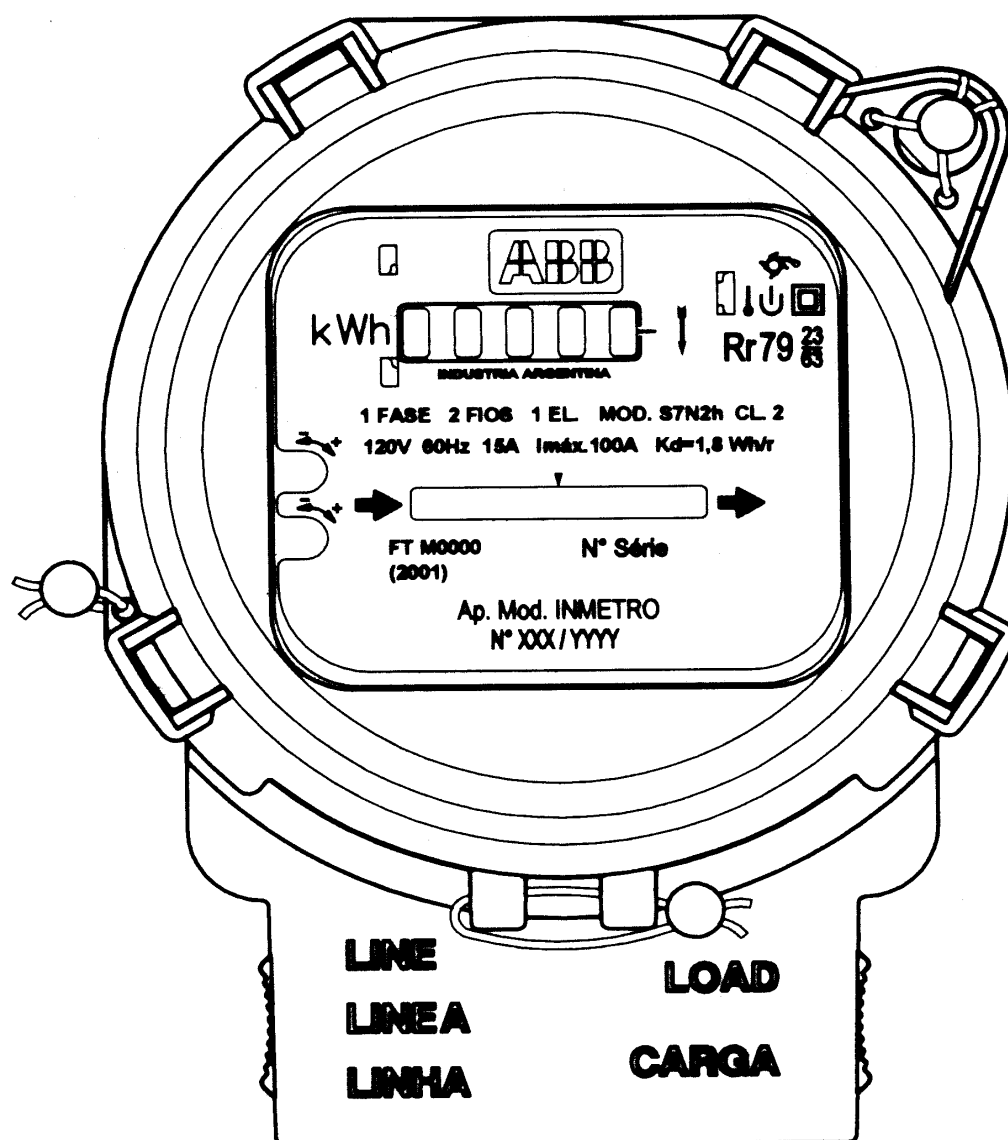

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 135 DE 13 DE Setembro DE




FABRICANTE: ABB Medidores S.A./ Galileo La Rioja S.A

VISTA FRONTAL
MEDIDOR S7N2h

COTAS EM:

ESCALA:
S/E

ANEXO: 01

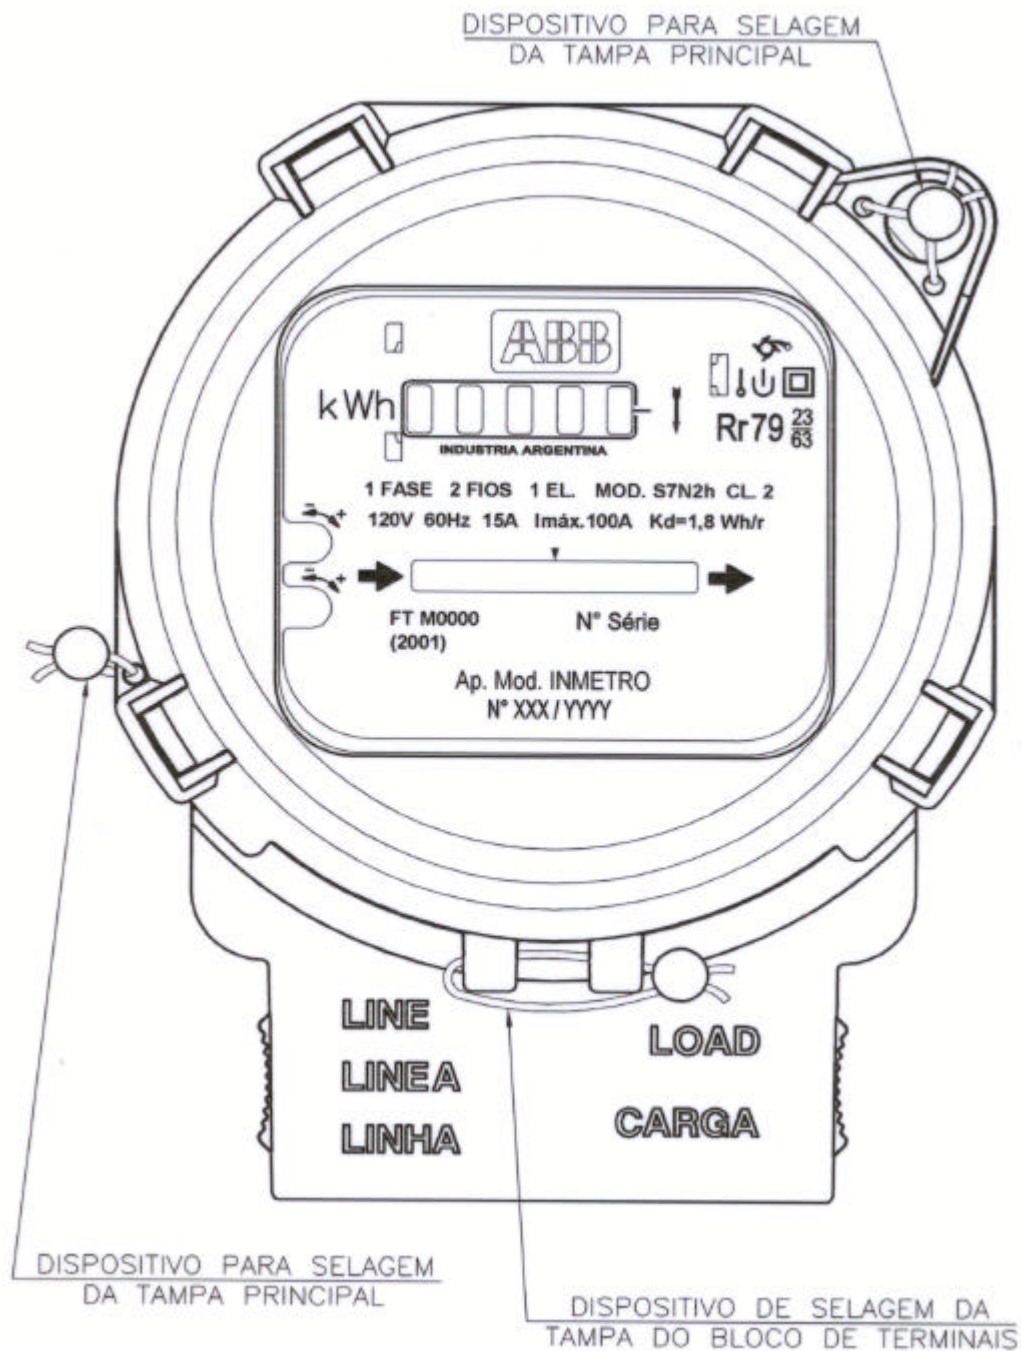

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 135 DE 13 DE Setembro DE




FABRICANTE: ABB Medidores S.A./ Galileo La Rioja S.A

COTAS EM:

PLANO DE SELAGEM
MEDIDOR S7N2h

ESCALA:
S/E

ANEXO: 02

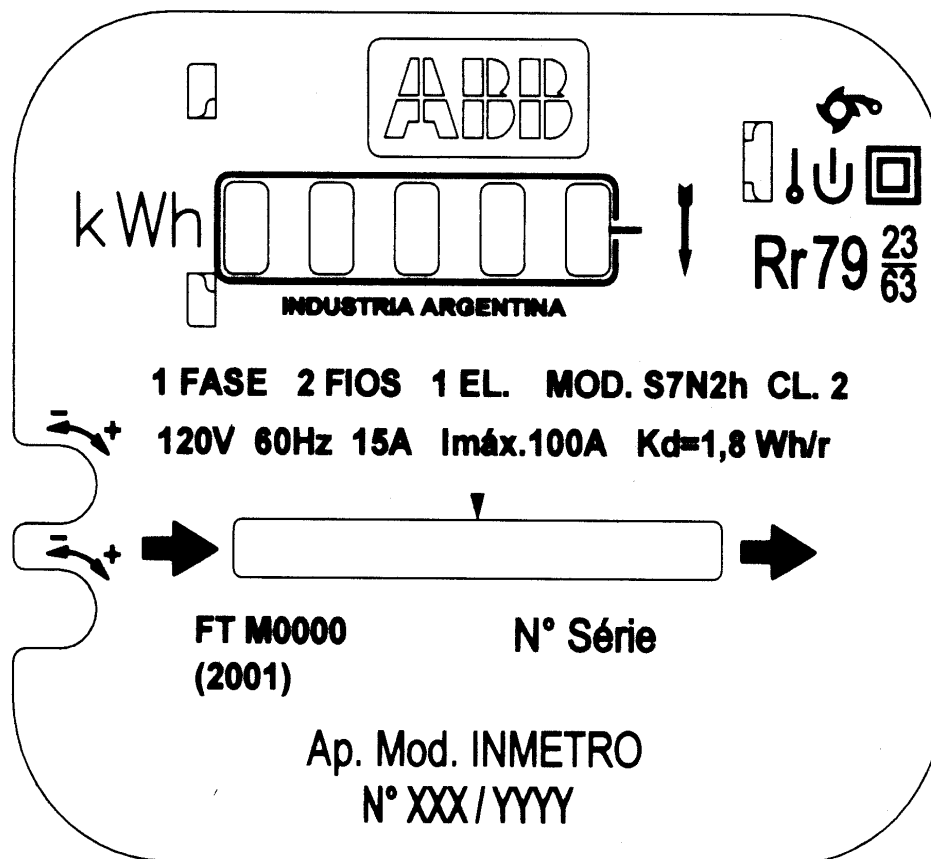

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 135 DE 13 DE Setembro DE 2001



FABRICANTE: ABB Medidores S.A./ Galileo La
Rioja S.A

COTAS EM:

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO
MEDIDOR S7NDh

ESCALA:
2:1

ANEXO: 03