

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO - MICT

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO

Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 006, de 16 de janeiro de 1996.

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do INMETRO, através da Portaria nº 257, de 12.11.91, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea "g", da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução nº 11, de 12 de outubro de 1988, do CONMETRO, resolve:

Aprovar, em caráter provisório, o modelo 8752D-TW-1 .de bomba medidora de combustíveis líquidos, marca TOKHEIM, bem como as instruções que deverão ser observadas quando da realização das verificações inicial e periódicas.

1 CARACTERÍSTICAS DO MODELO:

1.1 Designação: bomba medidora, computadora, múltipla, compacta, descontínua e eletrônica, sendo própria para o abastecimento simultâneo de dois veículos, podendo abastecer ambos os lados; contendo uma unidade de bombeamento, um motor elétrico, dois dispositivos medidores de volume, dois sistemas de bloqueio e dois dispositivos indicadores eletrônicos.

1.2 Marca: TOKHEIM.

1.3 Modelo: 8752D-TW-1.

1.4 Fabricante: Tokheim Corporation,

1.5 Importador: Piquero Bi Comercial Ltda.

Endereço: Al. Roger Adam, 270 - bairro Utinga - Santo André - SP.

1.6 Campo de utilização:

1.6.1 Vazão máxima admissível: 60 l/min - 35 l/min (simultâneo).

1.6.2 Vazão mínima admissível: 5 l/min.

2 FORMA DIMENSÕES E QUALIDADE DOS MATERIAIS:

2.1 Conforme memorial descritivo e desenhos constantes do Processo INMETRO/nº52600 003221/95.

3 ESPECIFICAÇÃO DOS COMPONENTES:

3.1 Unidade de bombeamento: importada da Tokheim, designação: 855B.

3.1.1 Vazão máxima: 75 l/min.

3.1.2 Vazão mínima: 5 l/min.

3.1.3 Pressão máxima de funcionamento: 0,17 MPa.

3.1.4 Pressão máxima com golpe hidráulico: 0,350 MPa.

3.2 Dispositivo de filtragem: cilíndrico, com diâmetro externo de 45mm, constituído de tela metálica com fios de 0,11 mm de diâmetro, com abertura das malhas de 0,15 mm e área útil filtrante de 12 720 mm²

3.3 Dispositivo separador e eliminador de ar e gases: importado da Tokheim Corporation (EUA), designação: 855B.

3.3.1 Pressão máxima de funcionamento: 0,17 MPa.

3.3.2 Pressão máxima com golpe hidráulico: 0,350 MPa.

3.3.3 Volume útil da câmara: 1,125 Litros.

3.3.4 Vazão máxima de ar e gases: 2 l/min.

3.3.5 Vazão máxima de combustíveis: 75l/min.

3.4 Dispositivo medidor: importado da Tokheim, designação: 898L.

3.4.1 Volume cíclico: 0,5 litro.

3.4.2 Vazão máxima: 150 l/min.

3.4.3 Vazão mínima: 5 l/min.

3.4.4 Pressão máxima com golpe hidráulico: 0,350 MPa.

3.4.5 Pressão máxima de funcionamento: 0,17 MPa.

3.5 Dispositivo indicador: modelo UDFIT, de fabricação da Unidata Automação Ltda., aprovado pelas Portarias INMETRO/DIMEL/Nºs 074/93 e 073/95.

3.6 Mangueira: qualquer modelo aprovado pelo INMETRO.

3.7 Bico de descarga todos os modelos compatíveis com as vazões especificadas, aprovados pelo INMETRO.

3.8 Acessórios opcionais: sistema de retração de mangueira composto de carretel com mola interna, cabo de nylon e braçadeira, densímetro, válvula solenóide de controle, rede de comunicação e contador mecânico ou eletromecânico de volume.

4 INSCRIÇÕES OBRIGATÓRIAS:

4.1 O instrumento deverá possuir placa de identificação indicando:

- a) nome e endereço do fabricante;
- b) marca de fabricação;
- c) vazões máxima e mínima admissíveis;
- d) pressão máxima de funcionamento;
- e) designação do modelo;
- f) nº de série e ano de fabricação; e
- g) nº da Portaria de aprovação do Modelo.

5 CONTROLE METROLÓGICO:

5.1 Verificações e tolerâncias: as verificações e tolerâncias deverão obedecer ao regulamento técnico metrológico pertinente.

5.1.1 O ensaio de determinação da vazão máxima, para a verificação da condição prevista no item 13.4 da Portaria INMETRO nº 23/85, deve ser realizado para cada conjunto de abastecimento, isoladamente.

5.2 Marca de verificação: a marca de verificação, identificadora do Órgão Metrológico e do ano da execução da verificação, será aposta no mostrador da bomba medidora.

6 MARCAS DE SELAGEM:

6.1 A selagem obedecerá ao seguinte plano de localização:

S1 - nos mostradores do dispositivo indicador.

S2 - no dispositivo medidor.

S3 - no eixo de transmissão do dispositivo medidor/transdutor ótico.

S4 - nos dispositivos eliminador e separador de ar e gases.


7 DESENHOS ANEXOS À PRESENTE PORTARIA:

7.1 Vista interna frontal e plano de selagem.

8 ENTRADA EM VIGOR:

8.1 Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Roberto Luiz de Lima Guimarães
Diretor de Metrologia Legal

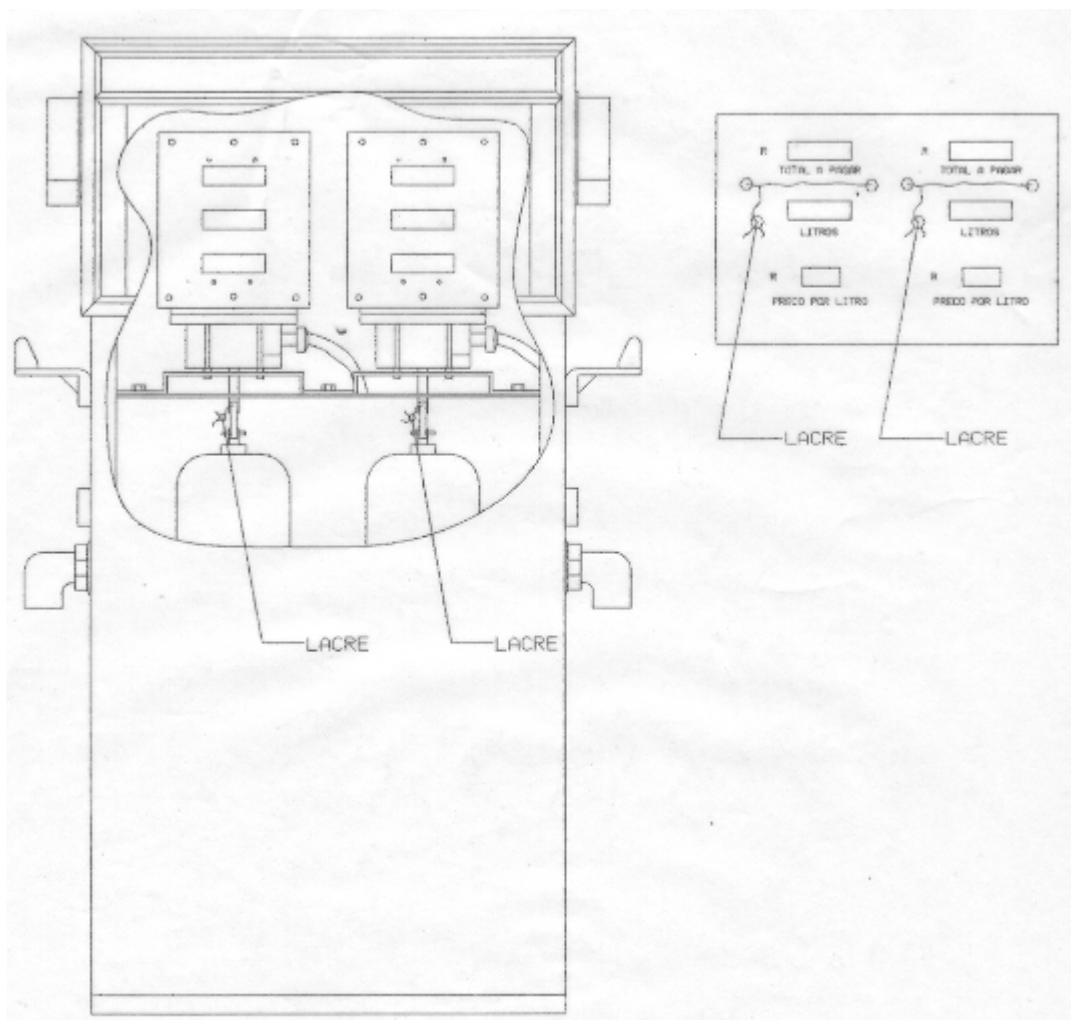

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 006 DE 16 DE JANEIRO DE 1996



FABRICANTE: TOKHEIM CORPORATION
IMPORTADOR: PIQUEROBI COMERCIAL LTDA.

VISTA FRONTAL E PLANO DE SELAGEM DA BOMBA
MEDIDORA DUPLA MODELO 8752D-TW1 COM OPCIONAL
DE DISPOSITIVO INDICADOR UNIDATA – MODELO UDFIT

COTAS
EM:

ESCALA:

ANEXO:
01