

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO - MICT

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO

Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 037, de 20 de fevereiro de 1995.

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do INMETRO, através da Portaria nº 257, de 12.11.91, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea "g", da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução nº 11, de 12 de outubro de 1988, do CONMETRO, resolve:

Aprovar, em caráter provisório, os modelos JHA-000 de bomba medidora de combustíveis líquidos, marca GILBARCO, bem como as instruções que deverão ser observadas quando da realização das verificações inicial e periódicas.

1 CARACTERÍSTICAS DO MODELO:

1.1 Designação: bomba medidora, computadora, simples, modular, descontínua e eletrônica, contendo um conjunto de medição e um conjunto de bombeamento, válvula solenóide alimentada por uma unidade de bombeamento à distância.

1.2 Marca: GILBARCO.

1.3 Modelo: JHA-000

1.4 Fabricante: GILBARCO INC., U.S.A.

Endereço: Greensboro, North Carolina, U.S.A.

1.5 Importador Gilbarco do Brasil S.A. Equipamentos.

Endereço: Rod. Presidente Dutra, km 220 - Cumbica - Guarulhos - SP.

1.6 Campo de utilização:

1.6.1 Vazão máxima admissível: 58 l/min

1.6.2 Vazão mínima: 5 l/min

2 FORMA, DIMENSÕES E QUALIDADE DOS MATERIAIS:

2.1 Conforme memorial descritivo e desenhos constantes do Processo nº 52600 003709/94

3 ESPECIFICAÇÃO DOS COMPONENTES:

3.1 Unidade de bombeamento submersível: designação: I0949900

3.1.1 Volume cíclico: 0,5 Litro

3.1.2 Vazão máxima: 100 l/min

3.1.3 Vazão mínima: 5 l/min

3.1.4 Pressão máxima de funcionamento: 0,39 MPa

3.1.5 Filtro separador e eliminador de ar e gases incorporados ao corpo da unidade de bombeamento.

3.1.6 Dispositivo de Filtragem em alumínio e aço carbono, elemento filtrante em papel especial, com capacidade de retenção de partículas de 0,010mm, diâmetro externo de 95mm e comprimento externo 135mm

3.2 Dispositivo medidor designação: B-01272-00.

3.2.1 Volume cíclico: 0,5 Litro

3.2.2 Vazão máxima: 100 l/min

3.2.3 Vazão mínima: 5 l/min

3.2.4 Pressão máxima de funcionamento: 0,39 MPa

3.3 Dispositivo indicador: Gilbarco, modelo Modular, aprovado pela Portaria INMETRO/DIMEL Nº 132/92.

3.4 Válvula Solenóide de Alta Vazão.

3.4.1 Diâmetro de passagem do líquido: 19mm

3.5 Válvula Solenóide de baixa vazão.

3.5.1 Diâmetro de passagem do líquido: 3,2mm

3.6 Bico de descarga: qualquer modelo aprovado pelo INMETRO.

3.7 Acessório opcional: totalizador de volume eletromecânico

4 INSCRIÇÕES OBRIGATÓRIAS:

4.1 O instrumento deverá possuir placa de identificação indicando:

- a) nome e endereço do fabricante;
- b) marca de fabricação;
- c) vazões máxima e mínima admissíveis;
- d) pressão máxima de funcionamento;
- e) designação do modelo;
- f) nº de série e ano de fabricação; e
- g) nº da Portaria de Aprovação do Modelo.

5 CONTROLE METROLÓGICO:

5.1 Verificações e tolerâncias: as verificações e tolerâncias deverão obedecer ao regulamento técnico metrológico pertinente.

5.2 Marca de verificação: a marca de verificação, identificadora do Órgão Metrológico e do ano da execução da verificação, será aposta no mostrador da bomba medidora.

6 PLANO DE SELAGEM:

6.1 A selagem obedecerá ao seguinte plano de localização:

S1 - nos mostradores do dispositivo indicador.

S2 - no dispositivo medidor.

S3 - no eixo de transmissão do dispositivo medidor/transdutor ótico.

S4 - nos dispositivos eliminador e separador de ar e gases.

7 DESENHOS ANEXOS À PRESENTE PORTARIA:


7.1 Vistas externas (frontal).

7.2 Vista interna e plano de selagem.

8 ENTRADA EM VIGOR:


8.1 Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Roberto Luiz de Lima Guimarães
Diretor de Metrologia Legal

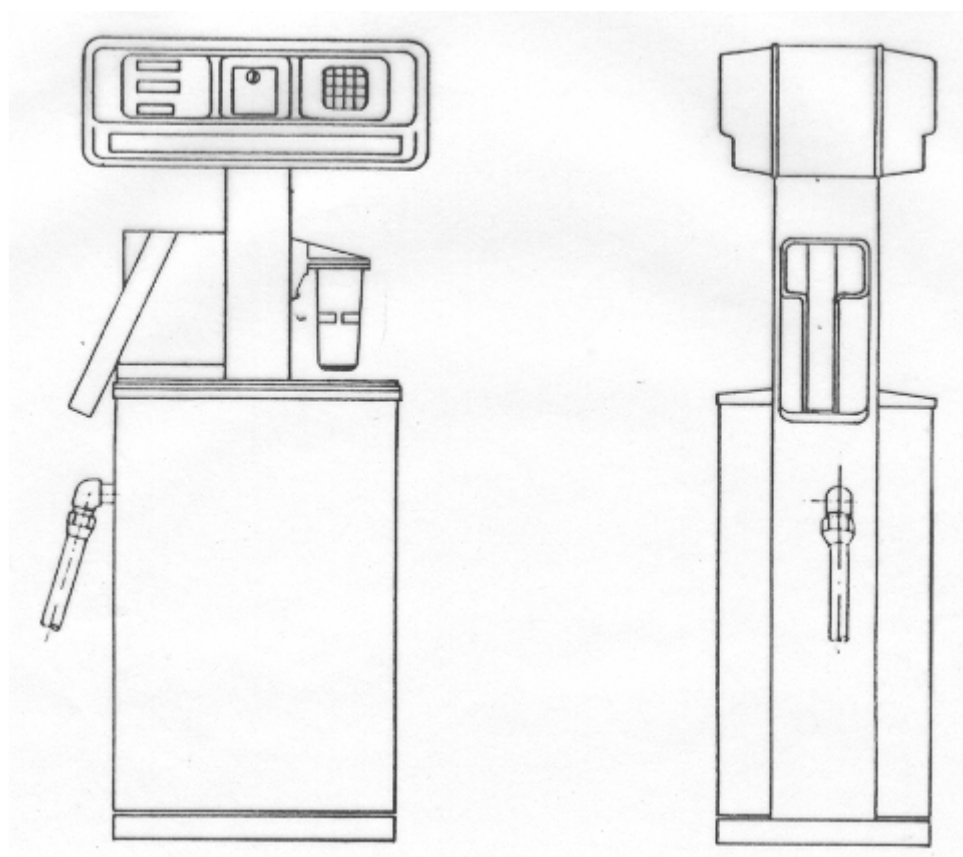

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 037 DE 20 DE fevereiro DE 1995

	FABRICANTE: GILBARCO DO BRASIL S.A. EQUIPAMENTOS	COTAS EM:
	VISTA EXTERNA DA BOMBA MARCA GILBARCO DISPENSADORA MODELO JH A 000	ESCALA:
		ANEXO: 01

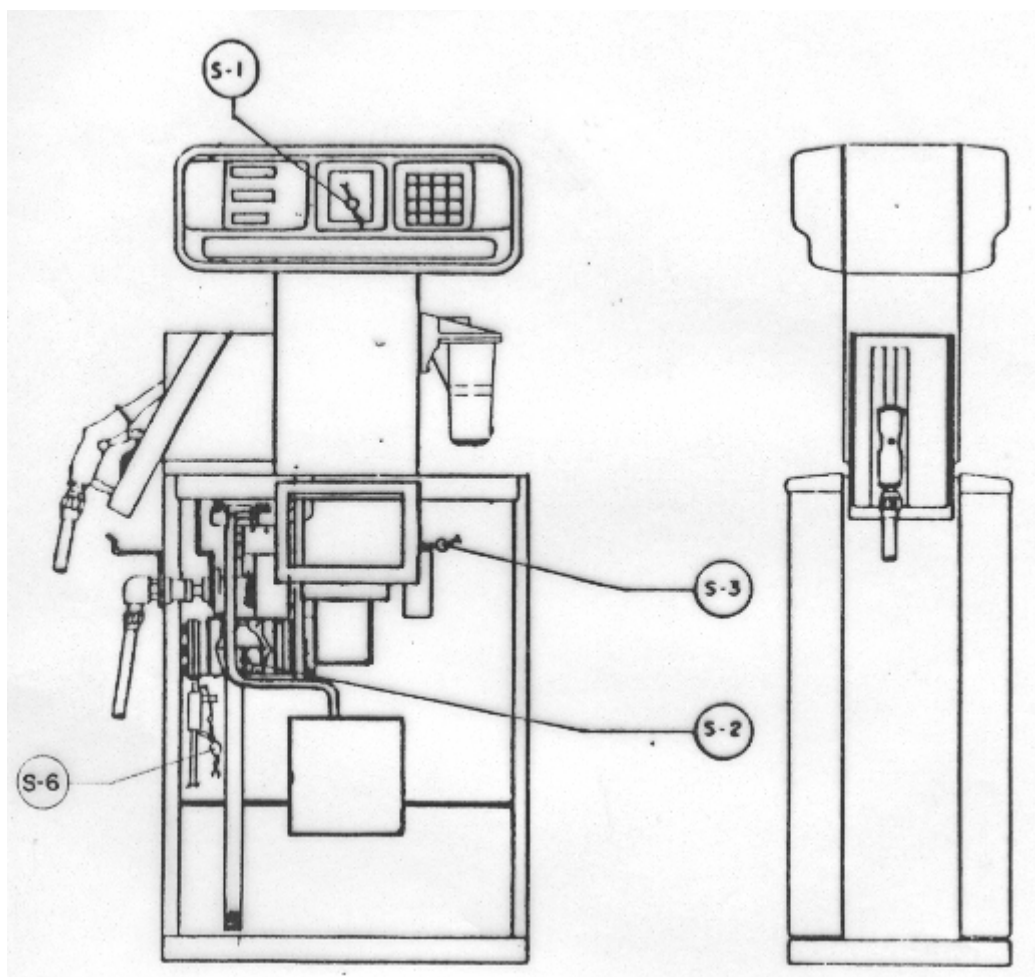

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 037 DE 20 DE fevereiro DE 1995

	FABRICANTE: GILBARCO DO BRASIL S.A. EQUIPAMENTOS	COTAS EM:
	VISTAS INTERNA E EXTERNA E PLANO DE SELAGEM DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO, INDICAÇÃO E ABASTECIMENTO DISPENSADORA MODELO JHA 000	ESCALA:
		ANEXO: 02