

**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC**

**INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E
QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO**

Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 006, de 15 de janeiro de 2008.

(1º Aditivo à Portaria Inmetro/Dimel nº 058, de 07 de maio de 2003)

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através da Portaria nº 257, de 12.11.91, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea “g”, da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução nº 11, de 12 de outubro de 1988, do Conmetro,

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico aprovado pela Portaria Inmetro nº 031, de 24 de março de 1997.

Considerando a solicitação constante do Processo Inmetro nº 52600.037.252/2007, com vistas a alteração na Portaria Inmetro/Dimel nº 058, de 07 de maio de 2003, que aprova o medidor de volume de gás, de paredes deformáveis, marca Elster, modelo BK-G1.6, resolve:

Art. 1º - Alterar o subitem 1.7 da Portaria Inmetro/Dimel nº 058/03, que passará a ter a seguinte redação:

“1.7 Pressão máxima de trabalho (Pmax): 50 kPa (PN 0,5) ou, opcionalmente 20 kPa (PN 0,2).” (NR)

Art. 2º - Alterar a alínea “e” do subitem 5.1 da referida Portaria, que passará a ter a seguinte redação:

“e) Pressão máxima de trabalho (Pmax) em kPa.” (NR)

Art. 3º - Alterar o item 6 da referida Portaria, que passará a ter a seguinte redação:

“6 Anexos:


Anexo 1 A - Vista frontal do medidor com plano de selagem e principais dimensões.

Anexo 2 A - Vistas em corte.

Anexo 3 A - Placa de identificação (inscrições mínimas obrigatórias).” (NR)




Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS
Diretor de Metrologia Legal do Inmetro

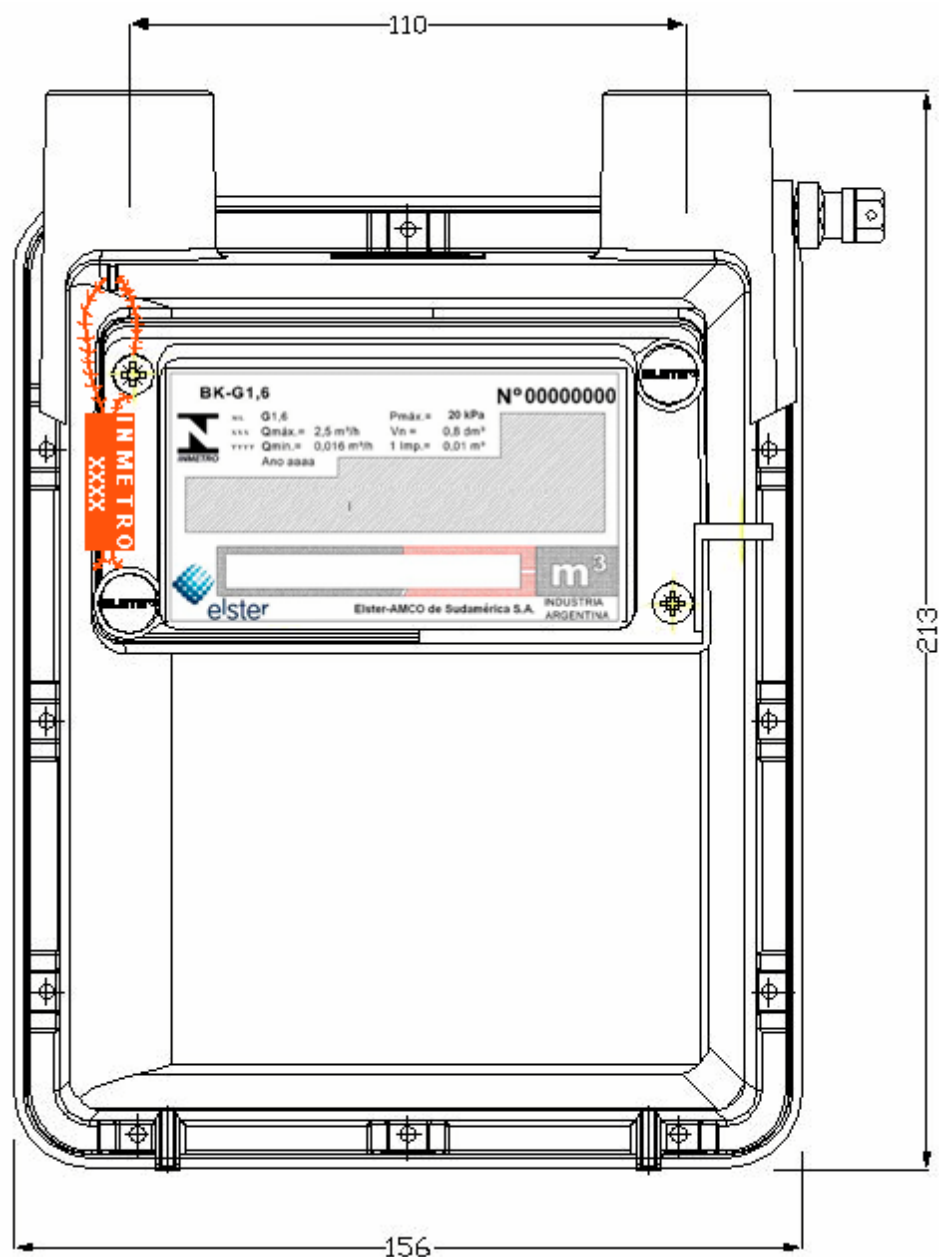


DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N° 006 DE 15 DE janeiro DE 2008

	FABRICANTE:	COTAS EM: mm
	ELSTER AMCO DE SUDAMERICA S/A	
	REPRESENTANTE:	
	ELSTER MEDIÇÃO DE ENERGIA LTDA	
	VISTA FRONTAL DO MEDIDOR COM PLANO DE SELAGEM E PRINCIPAIS DIMENSÕES	ESCALA: ND
	MODELO BK-G1.6	ANEXO: 1 A

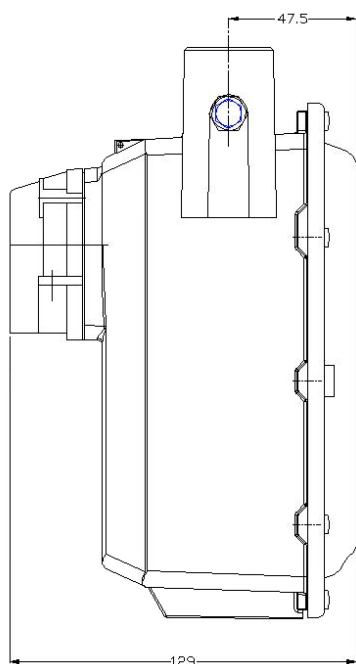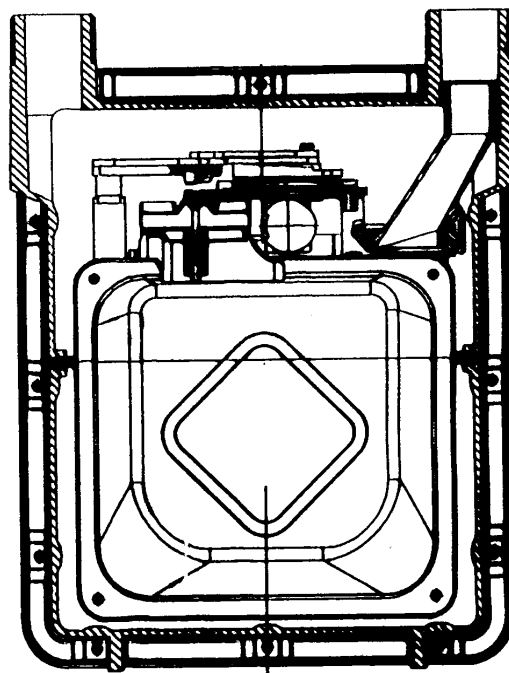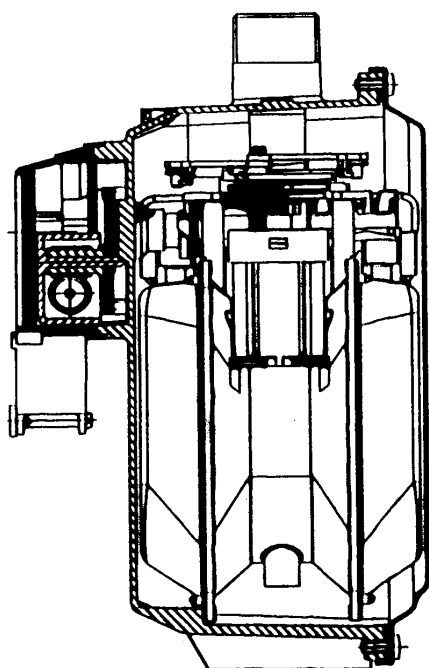

Vista Lateral

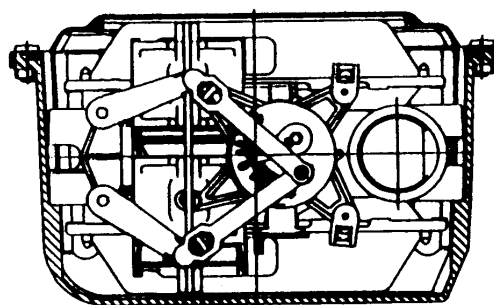

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 006 DE 15 DE janeiro DE 2008



FABRICANTE:

ELSTER AMCO DE SUDAMERICA S/A

REPRESENTANTE:

ELSTER MEDIÇÃO DE ENERGIA LTDA

COTAS EM:
ND

VISTA EM CORTE
MODELO BK-G1.6

ESCALA:
ND

ANEXO:
2 A

BK-G1,6 **N° 00000000**

INMETRO ML G1,6 P_{máx.} = 20 kPa
 XXX Q_{máx.} = 2,5 m³/h V_n = 0,8 dm³
 YYYY Q_{min.} = 0,016 m³/h 1 Imp. = 0,01 m³
 Ano aaaa

 **elster**  **m³**

Elster-AMCO de Sudamérica S.A. INDUSTRIA ARGENTINA

Espaço reservado para informações específicas de cada cliente.

BK-G1,6 **N° 00000000**

INMETRO ML G1,6 P_{máx.} = 50 kPa
 XXX Q_{máx.} = 2,5 m³/h V_n = 0,8 dm³
 YYYY Q_{min.} = 0,016 m³/h 1 Imp. = 0,01 m³
 Ano aaaa

 **elster**  **m³**

Elster-AMCO de Sudamérica S.A. INDUSTRIA ARGENTINA

Espaço reservado para informações específicas de cada cliente.

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N° 006 DE 15 DE janeiro DE 2008

	FABRICANTE: ELSTER AMCO DE SUDAMERICA S/A	COTAS EM: ND
	REPRESENTANTE: ELSTER MEDIÇÃO DE ENERGIA LTDA.	
	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO (INSCRIÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS) MODELO BK-G1.6	ESCALA: ND ANEXO: 3 A