

**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC**

**INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E
QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO**

Portaria INMETRO/DIMEL/N.º 111, de 29 de abril de 2008.

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através da Portaria n.º 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea "g" da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução n.º 11, de 12 de outubro de 1988, do Conmetro,

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para medidores de energia elétrica, aprovado pela Portaria Inmetro n.º 088/2006, e;

Considerando o constante do Processo Inmetro n.º 52600.002405/2007, com vistas a alteração da Portaria Inmetro/Dimel n.º 056, de 15 de maio de 1997, que aprova o modelo SL 1621, de medidor de energia elétrica ativa de indução, monofásico, classe de exatidão 2, marca ACTARIS, resolve:

Art. 1º - Incluir os itens 1.17 (Elemento móvel) e 3.1 alínea "m" (Inscrições obrigatórias) com a seguinte redação:

1.17 Elemento móvel: com catraca ou sem catraca

3.1 (...)

m) elemento móvel, quando for o caso

Art. 2º - Substituir no item 5 da referida portaria, os desenhos anexos à presente portaria:

"5.1 ANEXO 01 – Vista frontal do modelo" (NR);

"5.2 ANEXO 02 – Placas de identificação" (NR);

"5.3 ANEXO 03 – Esquema de ligação" (NR);

"5.4 ANEXO 04 – Plano de selagem" (NR);


"5.5 ANEXO 05 – Dimensões externas" (NR).

Art. 3º - As alterações no modelo SL 1621 a que se refere a presente portaria, estão condicionadas à manutenção das demais características constantes da Portaria Inmetro/Dimel n.º 056, de 15 de maio de 1997.

Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de publicação.

LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS

Diretor de Metrologia Legal do Inmetro

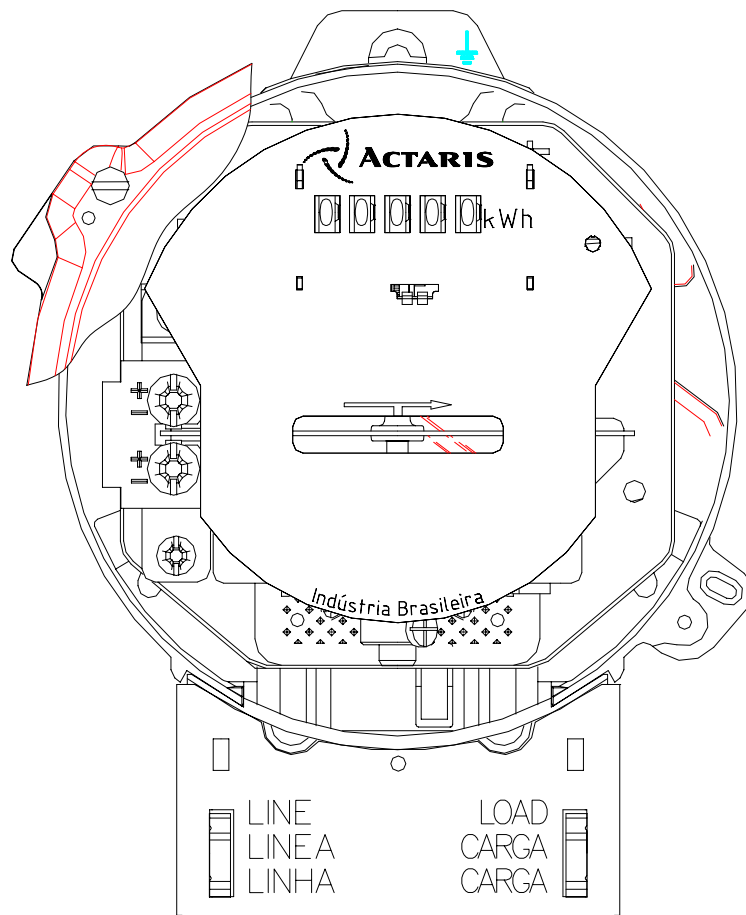

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 111, DE 29 DE abril DE 2008.



FABRICANTE:

ACTARIS LTDA


MODELO SL 1621 – 240 V (COM E SEM CATRACA)
VISTA FRONTAL

COTAS EM:
S/C


ESCALA:
S/E

ANEXO:
01

240 V COM CATRACA

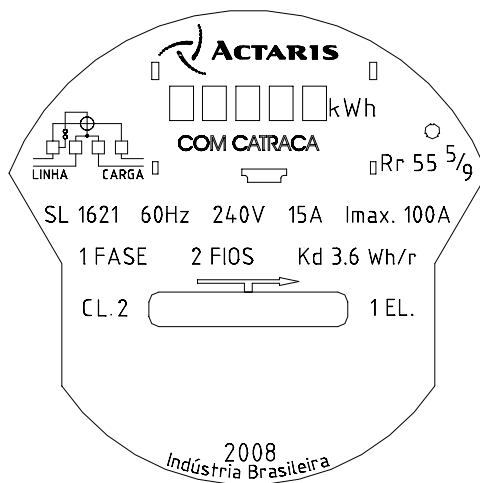


240 V SEM CATRACA

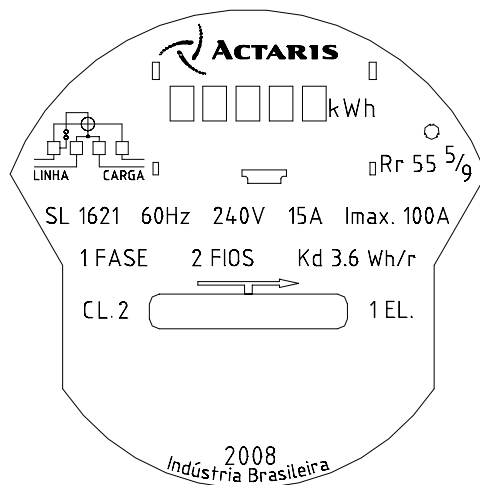

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 111, DE 29 DE abril DE 2008.

	FABRICANTE:	COTAS EM:
	ACTARIS LTDA	S/C
	MODELO SL 1621 – 240 V (COM E SEM CATRACA) PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	ESCALA: S/E
		ANEXO: 02

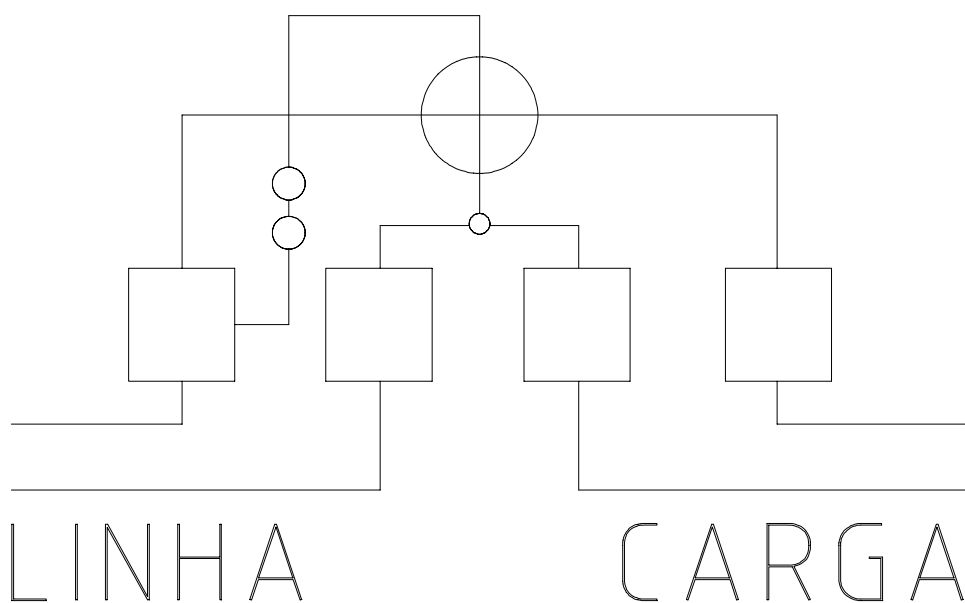

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 111, DE 29 DE abril DE 2008.



FABRICANTE:


ACTARIS LTDA

Modelo SL 1621 – 240 V (COM E SEM CATRACA)
ESQUEMA DE LIGAÇÃO

COTAS EM:
S/C

ESCALA:
S/E

ANEXO:
03

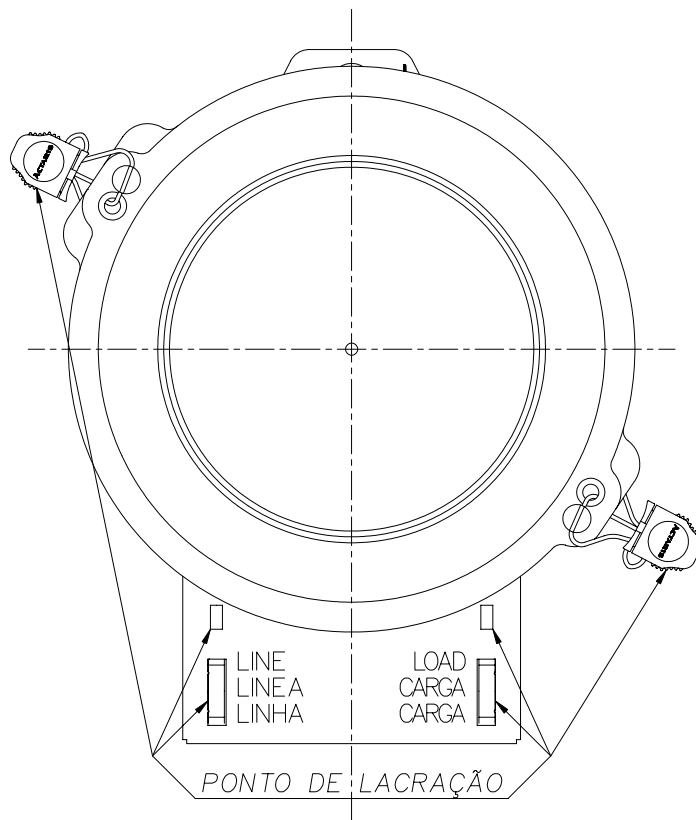

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 111, DE 29 DE abril DE 2008.



FABRICANTE:

ACTARIS LTDA

Modelo SL 1621 – 240 V (COM E SEM CATRACA)
PLANO DE SELAGEM

COTAS EM:


S/C

ESCALA:

S/E

ANEXO:

04

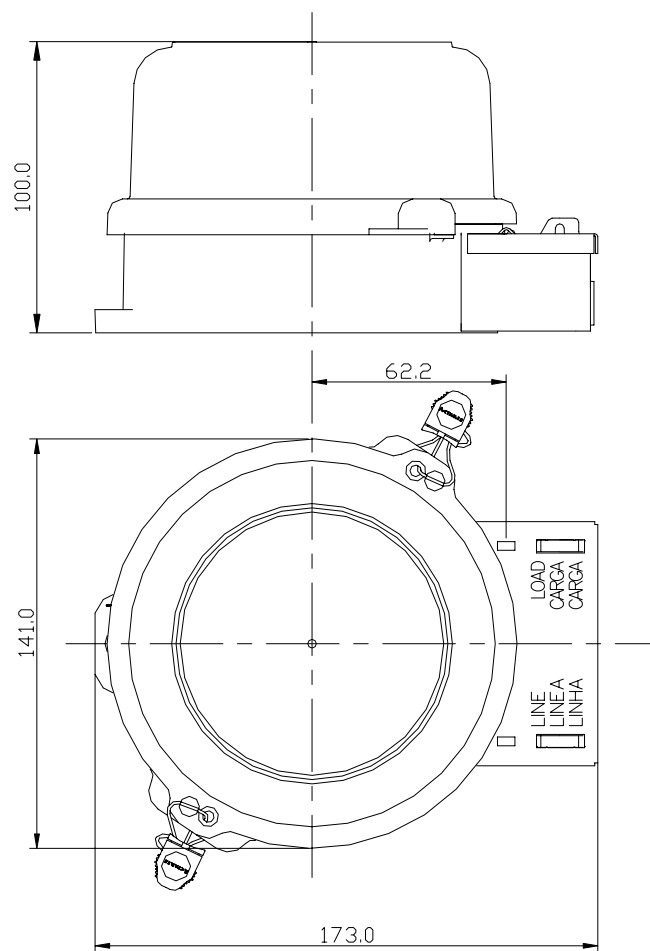

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 111, DE 29 DE abril DE 2008.



FABRICANTE:

ACTARIS LTDA

Modelo SL 1621 – 240 V (COM E SEM CATRACA)
DIMENSÕES EXTERNAS

COTAS EM:
mm

ESCALA:
S/E

ANEXO:
05