

**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC**

**INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E
QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO**

Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 251, de 01 de setembro de 2008

(3º aditivo à Portaria Inmetro/Dimel nº 063/2006)

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através da Portaria n.º 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea "g" da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução n.º 11, de 12 de outubro de 1988, do Conmetro,

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para medidores de energia elétrica ativa de indução, aprovado pela Portaria Inmetro nº 088/2006,

Considerando os elementos constantes do Processo Inmetro nº 52600.002634/2007, com vistas a alteração da Portaria Inmetro/Dimel nº 063, de 25 de abril de 2006, que aprova o modelo MV202A, de medidor de energia elétrica ativa de indução, polifásico, classe de exatidão 2, marca ACTARIS, resolve:

Art. 1º - Substituir no item 5 da Portaria Inmetro/Dimel nº 113, de 29 de abril de 2008, pelos desenhos anexos a esta portaria:

“5.2 ANEXO 02 – Placa de identificação em 120 V (sem e com catraca);

5.3 ANEXO 03 – Placa de identificação em 120 V (sem e com catraca).” (NR)


Art. 2º - As alterações no modelo MV202A a que se refere a presente portaria, estão condicionadas à manutenção das demais características constantes da Portaria Inmetro/Dimel nº 063, de 25 de abril de 2006, e observando o disposto nas Portarias Inmetro/Dimel nºs 258, de 28 de setembro de 2007 e 113, de 29 de abril de 2008.

Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de publicação.

LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS

Diretor de Metrologia Legal do Inmetro

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO SEM CATRACA

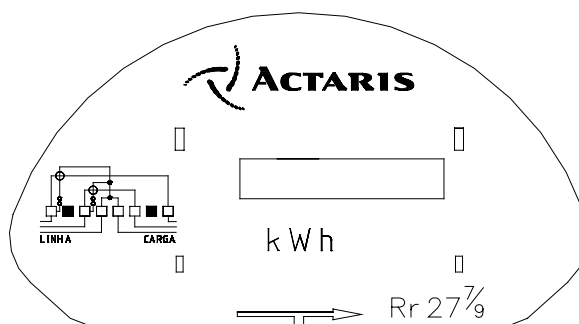


MV202A 2FASES 3 FIOS 2 ELEMENTOS
60Hz 120V 15A I_{max}.120A Kd 7,2 Wh/r

2008

CL 2

Indústria Brasileira

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM CATRACA

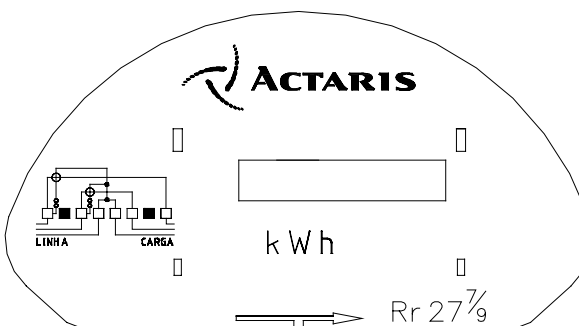

MV202A 2FASES 3 FIOS 2 ELEMENTOS
60Hz 120V 15A I_{max}.120A Kd 7,2 Wh/r
COM CATRACA

2008

CL 2

Indústria Brasileira

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 251, DE 01 DE setembro DE 2008.



FABRICANTE:

ACTARIS LTDA

COTAS EM:
S/C


MODELO MV202A – 120 V (SEM E COM CATRACA)

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO

ESCALA:
S/E

ANEXO:
02

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO SEM CATRACA

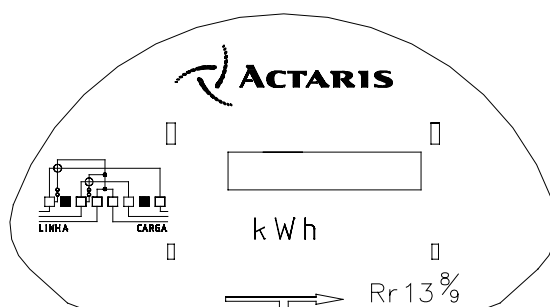


MV202A 2FASES 3 FIOS 2 ELEMENTOS
 60Hz 240V 15A I_{max}.120A Kd 14,4 Wh/r

2008 CL 2

Indústria Brasileira

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM CATRACA

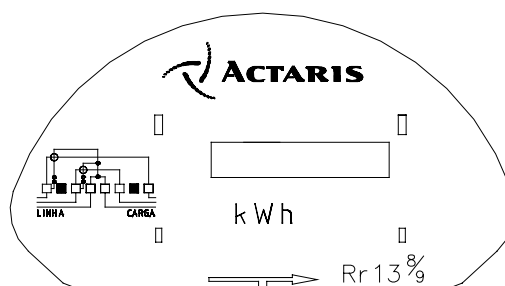

MV202A 2FASES 3 FIOS 2 ELEMENTOS
 60Hz 240V 15A I_{max}.120A Kd 14,4 Wh/r
 COM CATRACA

2008 CL 2

Indústria Brasileira

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 251, DE 01 DE setembro DE 2008.



FABRICANTE:

ACTARIS LTDA

COTAS EM:
S/C

MODELO MV202A – 240 V (SEM E COM CATRACA)

ESCALA:
S/E

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO

ANEXO:
03