

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO

Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 324, de 16 de outubro de 2008.

(1º aditivo à Portaria Inmetro/Dimel nº 332/2007)

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através da Portaria n.º 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea "g" da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução n.º 11, de 12 de outubro de 1988, do Conmetro,

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para medidores eletrônicos de energia elétrica, aprovado pela Portaria Inmetro nº 431/2007,

Considerando os elementos constantes do Processo Inmetro nº 52600.002282/2005, com vistas a alteração da Portaria Inmetro/Dimel nº 332, de 26 de outubro de 2007, que aprova o modelo A200M, de medidor eletrônico de energia elétrica, monofásico, classes de exatidão B, marca ELSTER, resolve:

Art. 1º - Dar nova redação ao enunciado da Portaria Inmetro/Dimel nº 332, de 26 de outubro de 2007, que passará a vigorar com a seguinte redação:

“Aprovar o modelo A200M, de medidor eletrônico de energia elétrica, classe de exatidão B, marca ELSTER, e condições de aprovação a seguir especificadas:” (NR)

Art. 2º - Revogar o item 9 da Portaria Inmetro/Dimel nº 332, de 26 de outubro de 2007.

Art. 3º - Autorizar a inclusão da logomarca do Inmetro na placa de identificação do modelo A200M, conforme o ANEXO 02/05 desta portaria.

Art. 4º - Substituir no item 8 da Portaria de Aprovação de modelo, os desenhos pelos anexos a esta portaria:


- “- ANEXO 01/05 – Vista frontal;
- ANEXO 02/05 – Placas de identificação;
- ANEXO 03/05 – Plano de selagem;
- ANEXO 04/05 – Esquemas de ligação;
- ANEXO 05/05 – Dimensões externas.” (NR)

...

Art. 5º - As alterações no modelo A200M a que se refere a presente portaria, estão condicionadas à manutenção das demais características constantes da Portaria Inmetro/Dimel nº 332, de 26 de outubro de 2007.

Art. 6º - Esta portaria entrará em vigor na data de publicação.

LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS
Diretor de Metrologia Legal do Inmetro

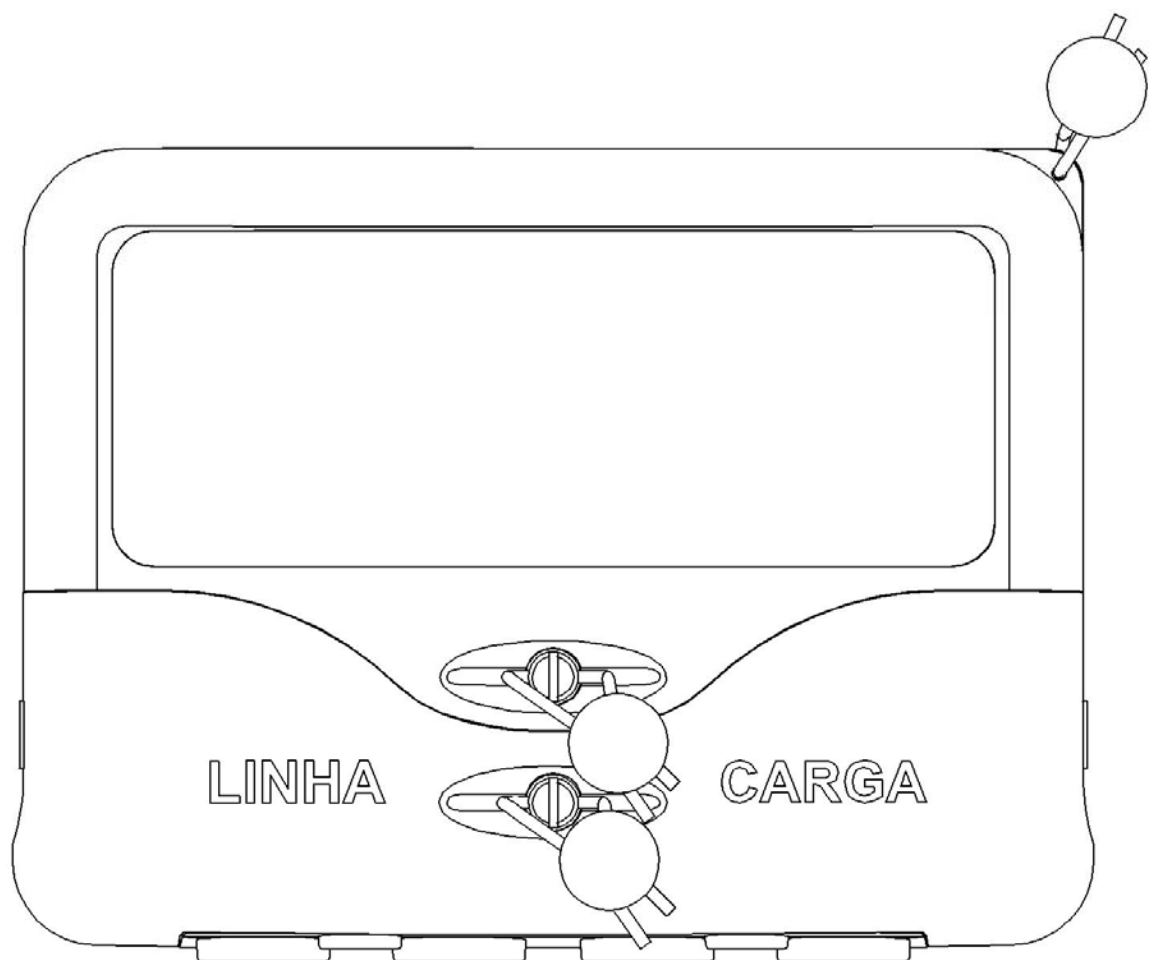

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 324, DE 16 DE outubro DE 2008.



FABRICANTE:
ELSTER MEDIÇÃO DE ENERGIA LTDA.

Modelo A200M
VISTA FRONTAL

COTAS EM:
S/C

ESCALA:
S/E

ANEXO:
01/05

TENSÃO NOMINAL 120 V

 	120V 15(100)A 2 FIO 1FASE 60Hz CAT:	
	Kh= 0,625Wh/pulso CLASSE B	
A200M PORTARIA INMETRO/DIMEL 332/2007 Indústria Brasileira Ano (*)	CÓDIGO DE BARRAS NÚMERO DE SÉRIE	

CONFORME
DESCRITO
NO ANEXO
04

ESPAÇO RESERVADO PARA
INFORMAÇÕES DO CLIENTE

TENSÃO NOMINAL 240 V

 	240V 15(100)A 2 FIOS 1 EL 1FASE 60Hz CAT: A02801	
	Kh= 0,625Wh/pulso CLASSE B	
A200M PORTARIA INMETRO/DIMEL 332/2007 Indústria Brasileira Ano (*)	CÓDIGO DE BARRAS NÚMERO DE SÉRIE	

ESPAÇO RESERVADO PARA
INFORMAÇÕES DO CLIENTE

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 324, DE 16 DE outubro DE 2008.



FABRICANTE:

ELSTER MEDIÇÃO DE ENERGIA LTDA.


Modelo A200M

PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO

COTAS EM:
S/C

ESCALA:
S/E

ANEXO:
02/05

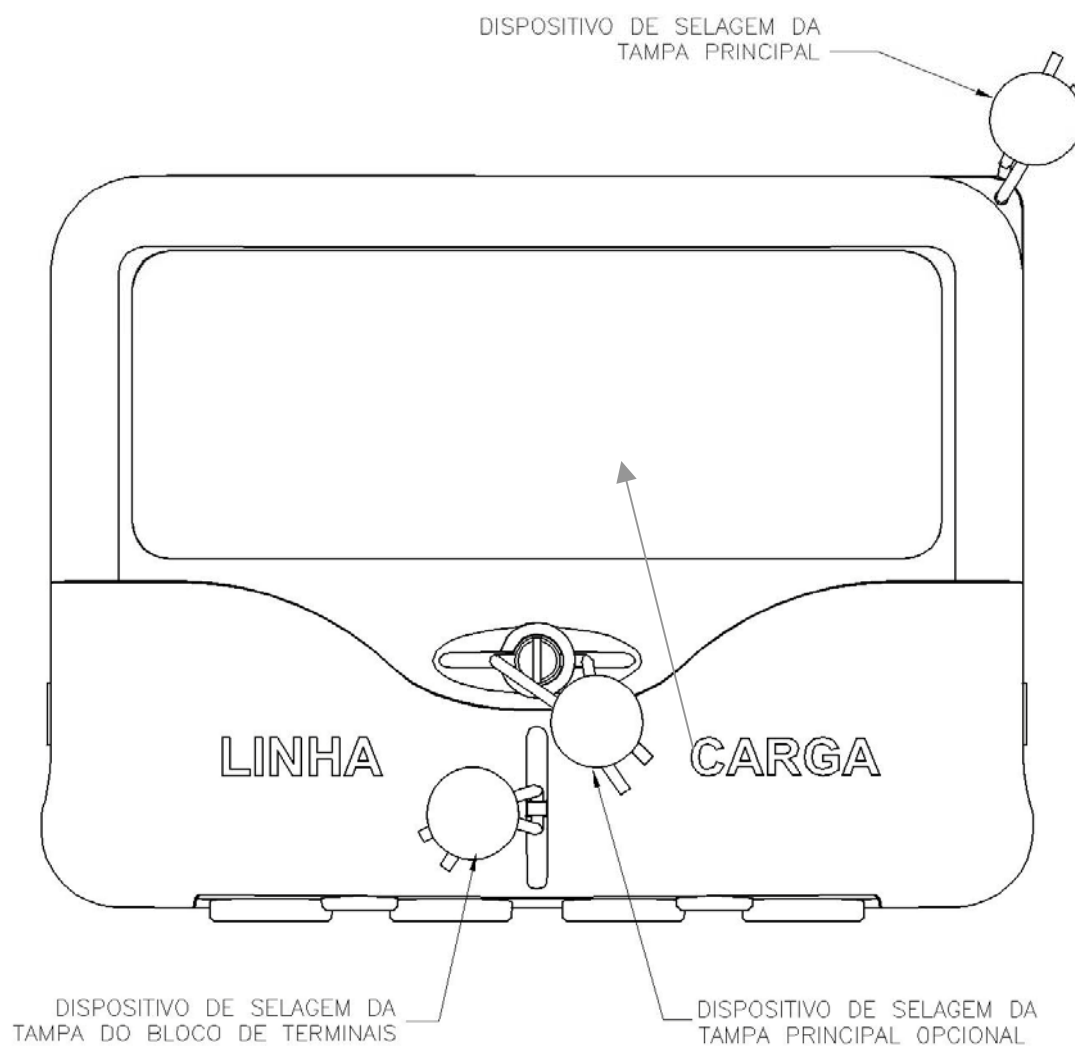

COM OU SEM PARAFUSO NO BLOCO DE TERMINAIS

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 324, DE 16 DE outubro DE 2008.



FABRICANTE:

ELSTER MEDIÇÃO DE ENERGIA LTDA.



Modelo A200M

PLANO DE SELAGEM

COTAS EM:
S/C

ESCALA:
S/E

ANEXO:
03/05

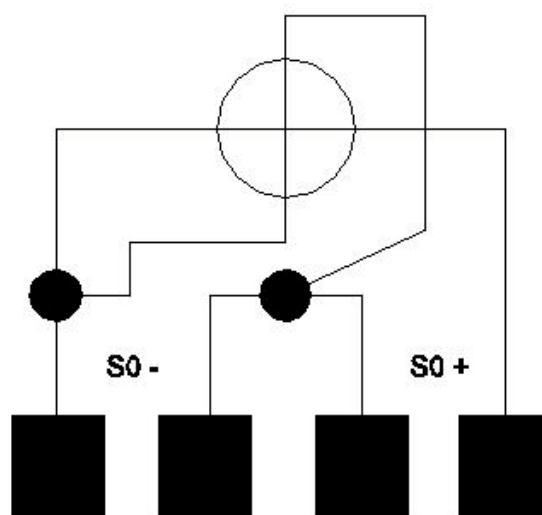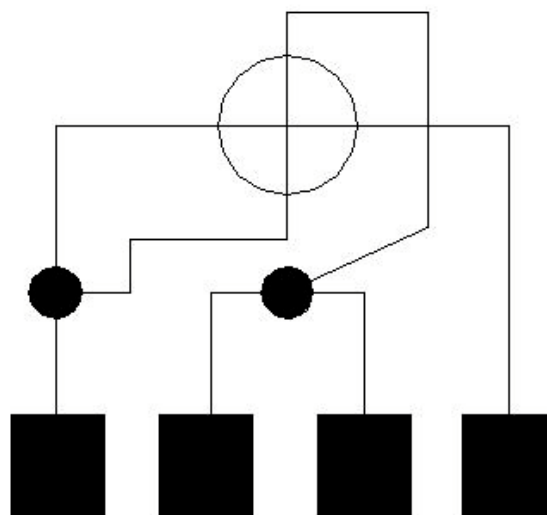

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 324, DE 16 DE outubro DE 2008.



FABRICANTE:

ELSTER MEDIÇÃO DE ENERGIA LTDA.


Modelo A200M

ESQUEMAS DE LIGAÇÃO

COTAS EM:
S/C

ESCALA:
S/E

ANEXO:
04/05

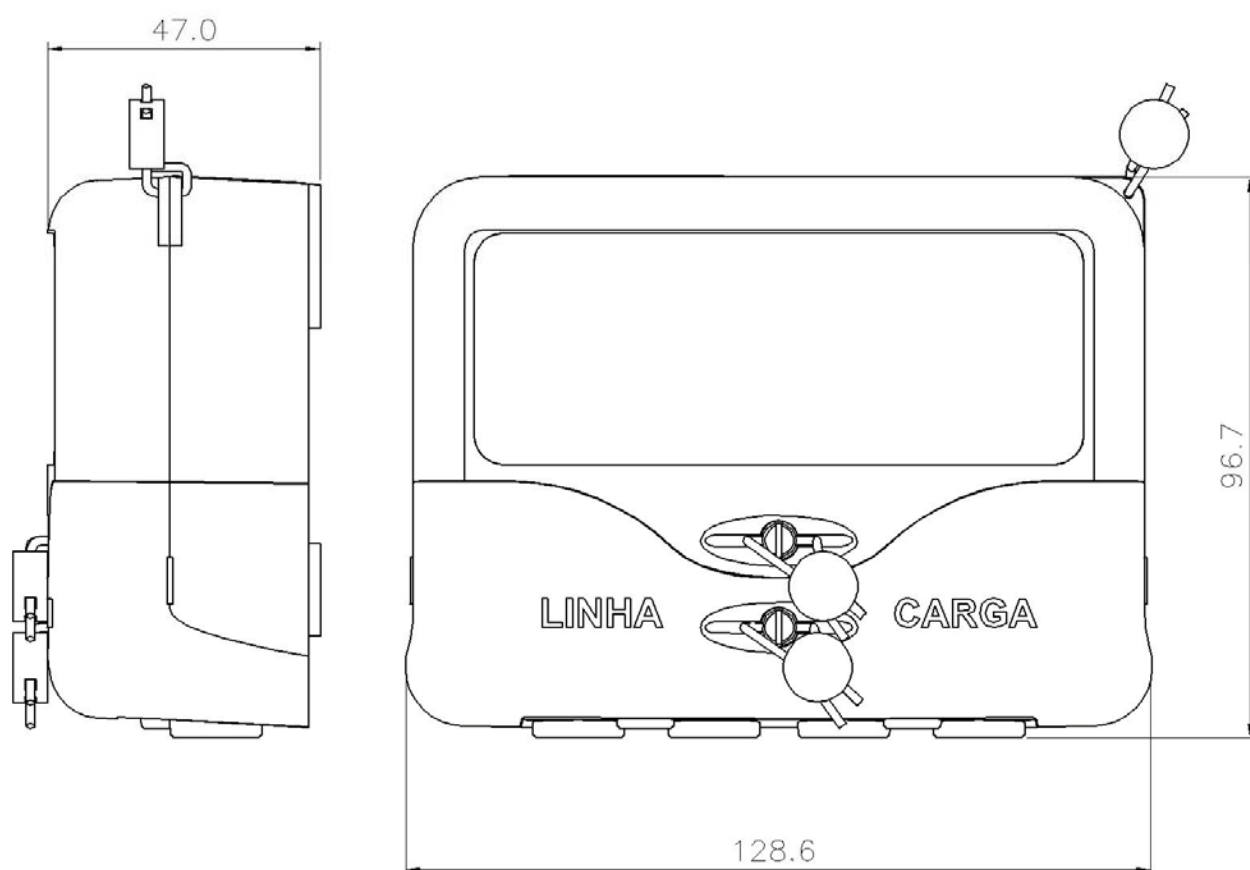

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 324, DE 16 DE outubro DE 2008.



FABRICANTE:

ELSTER MEDIÇÃO DE ENERGIA LTDA.

Modelo A200M

DIMENSÕES EXTERNAS

COTAS EM:
mm

ESCALA:
S/E

ANEXO:
05/05