

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR – MDIC

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO

Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 332, de 28 de outubro de 2008.

(1º aditivo à Portaria Inmetro/Dimel nº 333/2007)

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através da Portaria n.º 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea "g" da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução n.º 11, de 12 de outubro de 1988, do Conmetro,

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para medidores eletrônicos de energia elétrica, aprovado pela Portaria Inmetro nº 431/2007,

Considerando os elementos constantes do Processo Inmetro nº 52600.063478/2006, com vistas a alteração da Portaria Inmetro/Dimel nº 333, de 26 de outubro de 2007, que aprova o modelo A1052, de medidor eletrônico de energia elétrica, polifásico, classes de exatidão B, marca ELSTER, resolve:

Art. 1º - Dar nova redação ao enunciado da Portaria Inmetro/Dimel nº 333, de 26 de outubro de 2007, que passará a vigorar com a seguinte redação:

“Aprovar os modelos A1052 e A1050, de medidores eletrônicos de energia elétrica, classe de exatidão B, marca ELSTER, e condições de aprovação a seguir especificadas:” (NR)

Art. 2º - Alterar os subitens 3.1 e 3.3 da referida portaria, que passam a ter a seguinte redação:

“3.1 Descrição: Medidores eletrônicos de energia elétrica, ativa e reativa (para o modelo A1052) e ativa (para o modelo A1050), polifásicos

3.3 Modelos: A1052 e A1050” (NR)

Art. 3º - Revogar o item 9 da Portaria Inmetro/Dimel nº 333, de 26 de outubro de 2007.

Art. 4º - Autorizar a inclusão da logomarca do Inmetro na placa de identificação dos modelos A1052 e A1050, conforme os ANEXO 03/07 e ANEXO 04/07 desta portaria, em atendimento ao Art. 6º da Portaria Inmetro nº 284, de 11 de agosto de 2008.

Art. 5º - Substituir no item 8 da Portaria de Aprovação de modelo, os desenhos pelos anexos a esta portaria:

“- ANEXO 01/07 – Vista frontal;

- ANEXO 02/07 – Placas de identificação (Modelo A1052);

- ANEXO 03/07 – Placas de identificação (Modelo A1050);

- ANEXO 04/07 – Plano de selagem;


- ANEXO 05/07 – Esquemas de ligação (3 elementos, 4 fios);
- ANEXO 06/07 – Esquemas de ligação (2 elementos, 3 fios);
- ANEXO 07/07 – Dimensões externas.” (NR)

...

Art. 6º - As alterações nos modelos A1052 e A1050 a que se refere a presente portaria, estão condicionadas à manutenção das demais características constantes da Portaria Inmetro/Dimel nº 333, de 26 de outubro de 2007.

Art. 7º - Esta portaria entra em vigor na data de publicação.

MAURÍCIO MARTINELLI RÉCHE
Diretor Substituto de Metrologia Legal do Inmetro

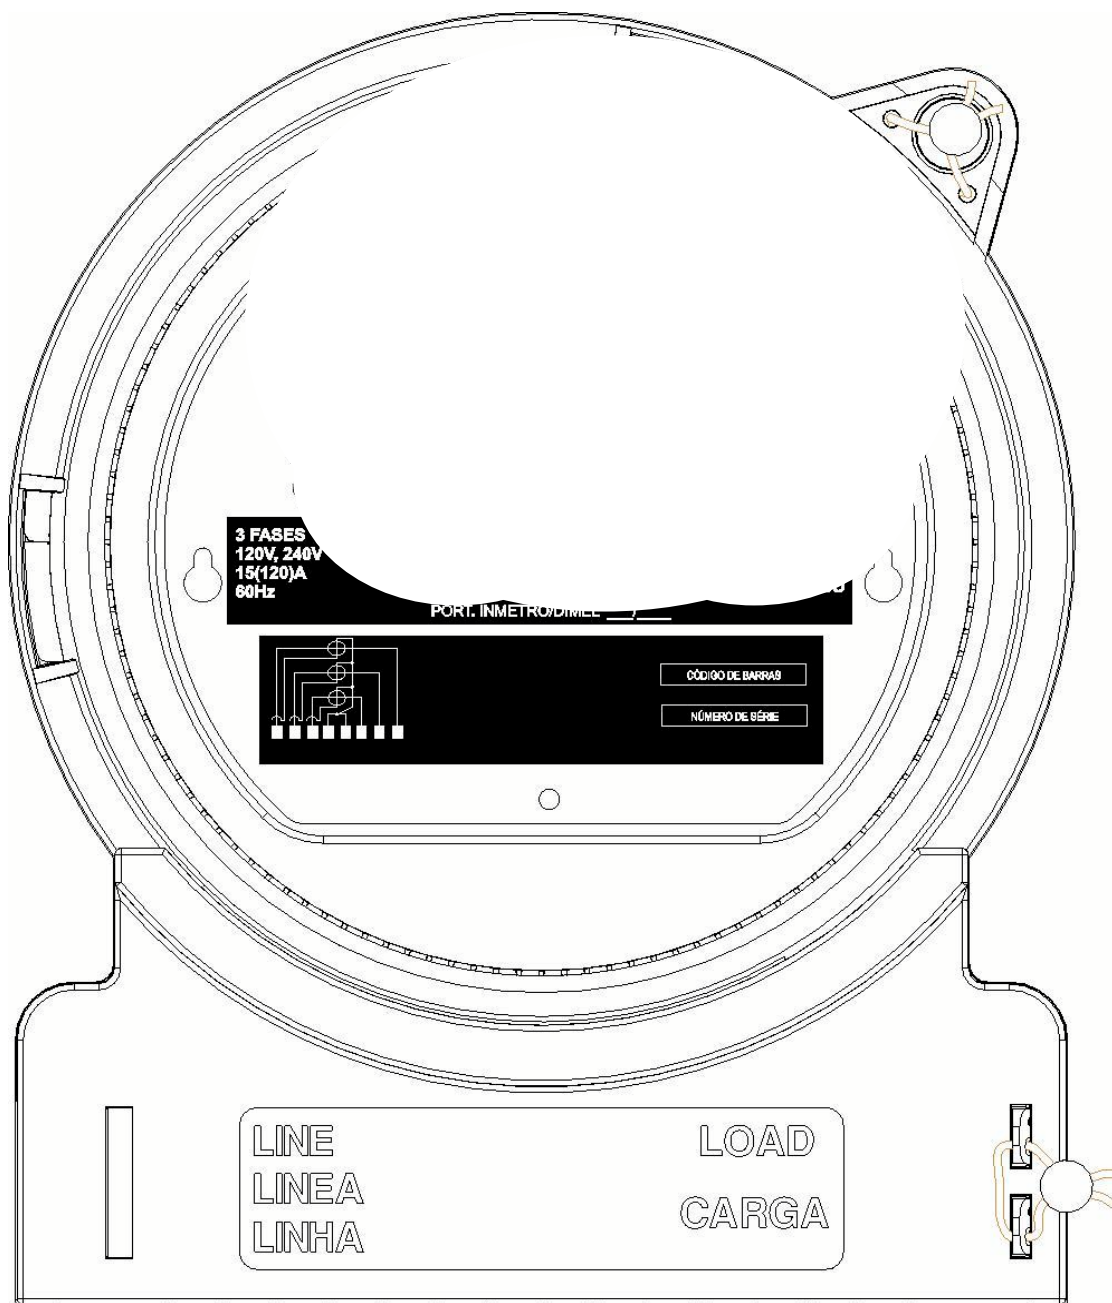

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 332, DE 28 DE outubro DE 2008.



FABRICANTE:

ELSTER MEDIÇÃO DE ENERGIA LTDA.

Modelos A1052 e A1050

VISTA FRONTAL

COTAS EM:
S/C


ESCALA:
S/E

ANEXO:
01/07


CONFORME
DESCRITO NOS
ANEXOS 05 E 06.

2 ELEMENTOS

ESPAÇO RESERVADO PARA
ESPAÇO RESERVADO PARA
INFORMAÇÕES DO CLIENTE

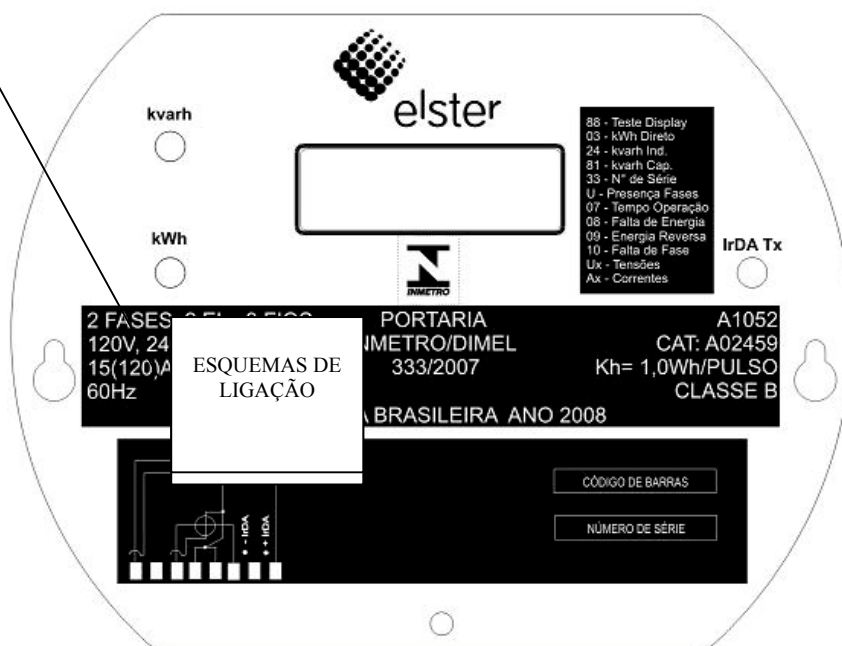

3 ELEMENTOS

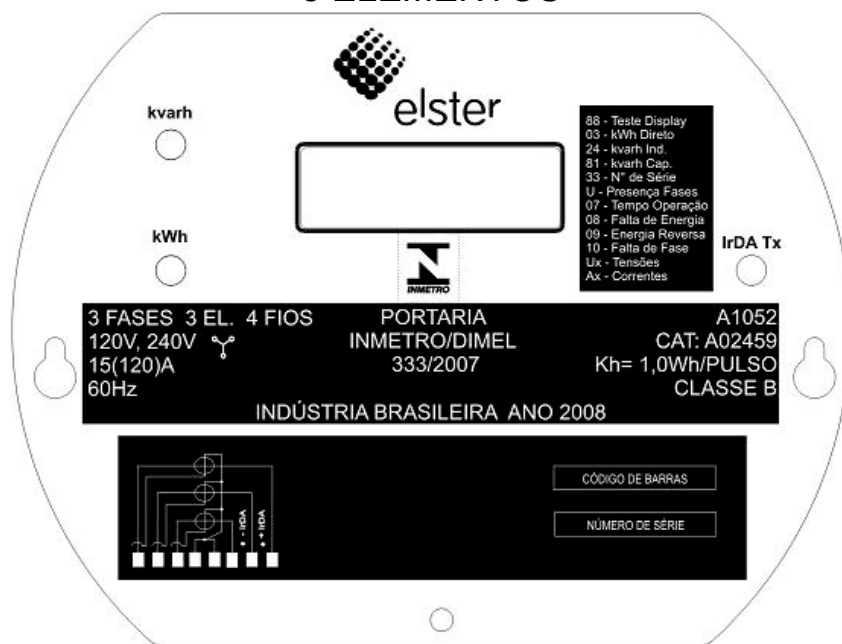

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 332, DE 28 DE outubro DE 2008.



FABRICANTE:
ELSTER MEDIÇÃO DE ENERGIA LTDA.

COTAS EM:
S/C

Modelo A1052
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO


ESCALA:
S/E

ANEXO:
02/07


CONFORME
DESCRITO NOS
ANEXOS 05 E 06.

2 ELEMENTOS

ESPAÇO RESERVADO PARA
ESPAÇO RESERVADO PARA
INFORMAÇÕES DO CLIENTE

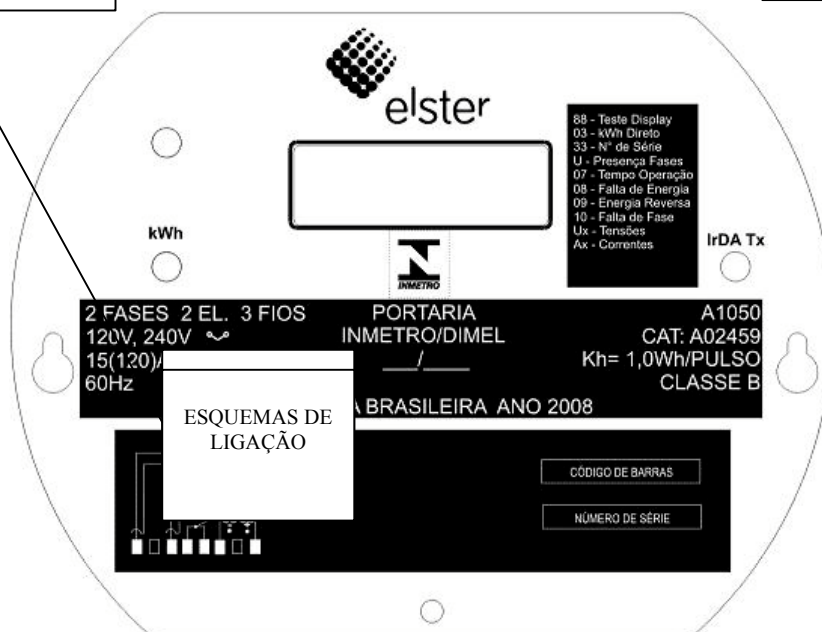

3 ELEMENTOS

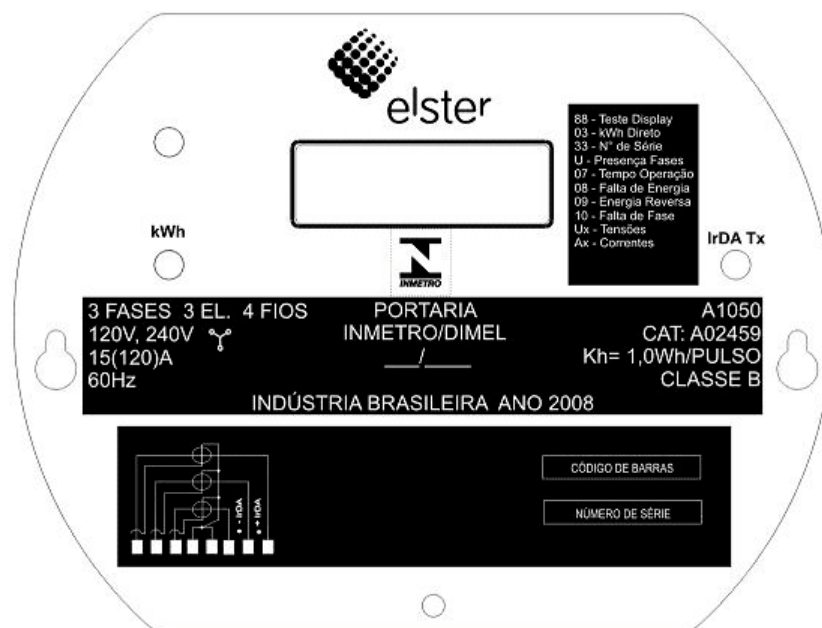

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 332, DE 28 DE outubro DE 2008.



FABRICANTE:

ELSTER MEDIÇÃO DE ENERGIA LTDA.


COTAS EM:
S/C

Modelo A1050

ESCALA:
S/E

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO

ANEXO:
03/07

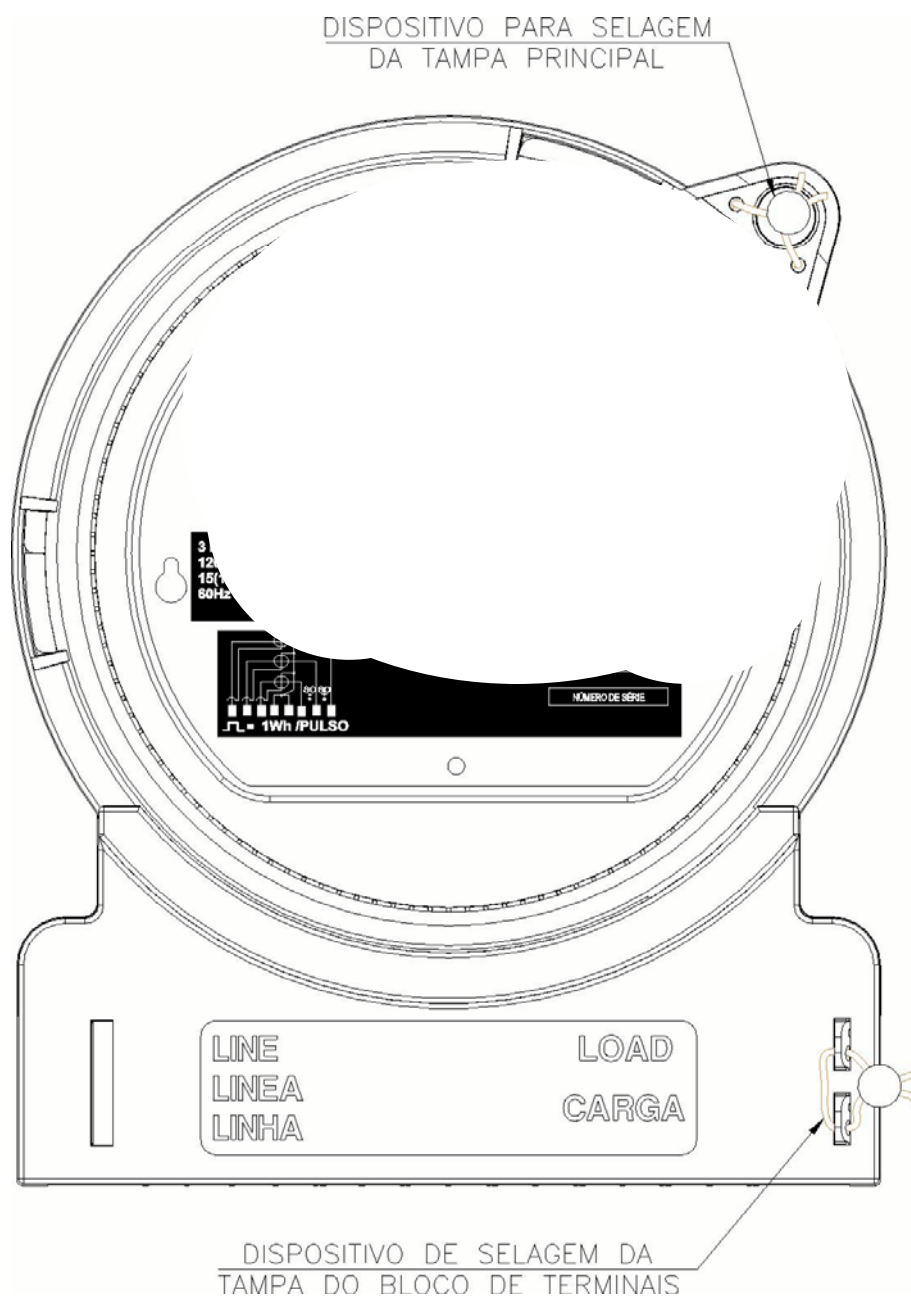

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 332, DE 28 DE outubro DE 2008.



FABRICANTE:

ELSTER MEDIÇÃO DE ENERGIA LTDA.




Modelos A1052 e A1050

PLANO DE SELAGEM

COTAS EM:
S/C

ESCALA:
S/E

ANEXO:
04/07

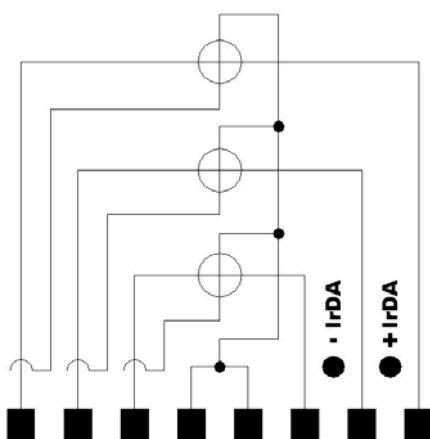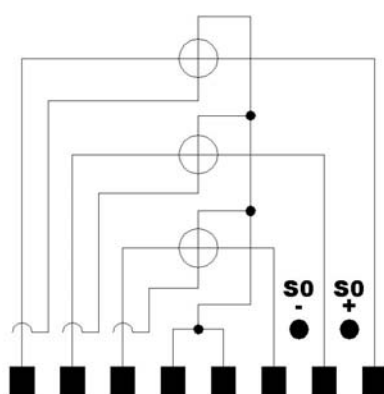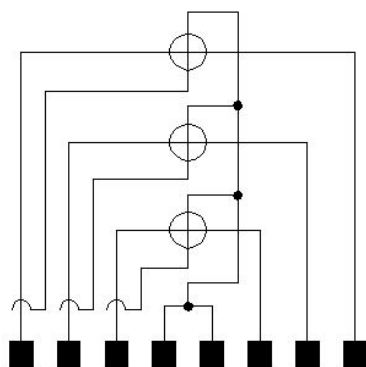

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 332, DE 28 DE outubro DE 2008.






FABRICANTE:
ELSTER MEDIÇÃO DE ENERGIA LTDA.

Modelos A1052 e A1050
ESQUEMAS DE LIGAÇÃO (3 elementos, 4 fios)

COTAS EM:
S/C

ESCALA:
S/E

ANEXO:
05/07

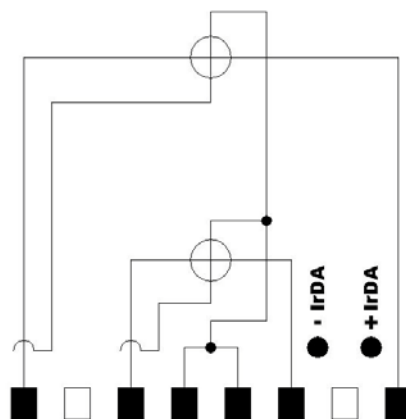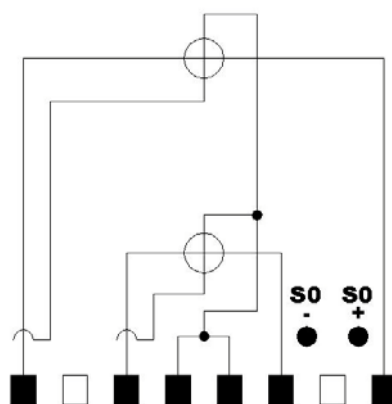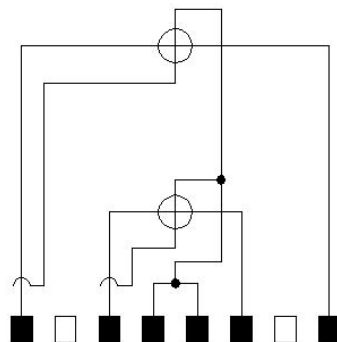

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 332, DE 28 DE outubro DE 2008.




FABRICANTE:
ELSTER MEDIÇÃO DE ENERGIA LTDA.

Modelos A1052 e A1050
ESQUEMAS DE LIGAÇÃO (2 elementos, 3 fios)

COTAS EM:
S/C

ESCALA:
S/E

ANEXO:
06/07

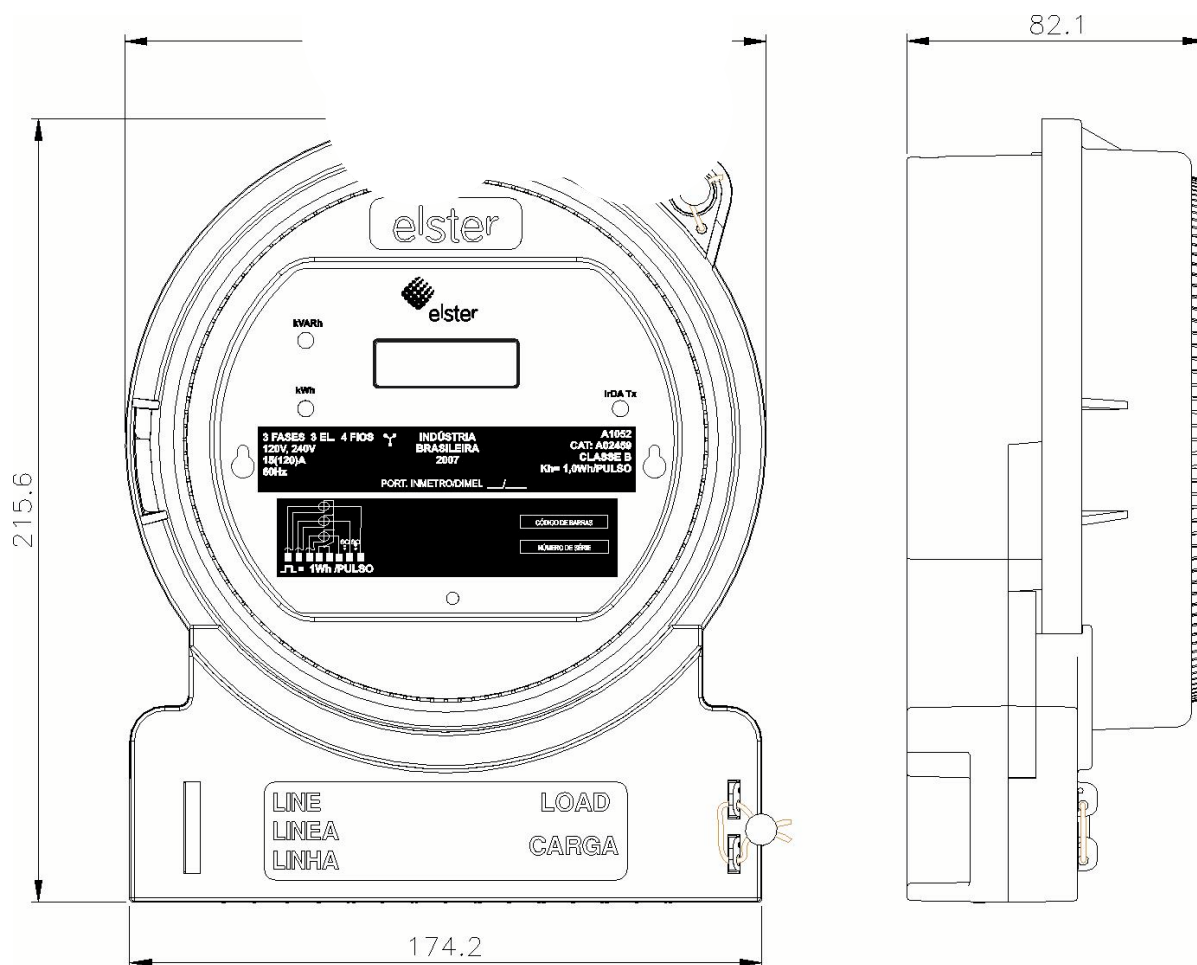

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 332, DE 28 DE outubro 2008.



FABRICANTE:

ELSTER MEDIÇÃO DE ENERGIA LTDA.

Modelos A1052 e A1050
DIMENSÕES EXTERNAS

COTAS EM:
mm

ESCALA:
S/E

ANEXO:
07/07