

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR -MDIC

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO

Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 341, de 04 de novembro de 2008.

(1º aditivo à Portaria Inmetro/Dimel nº 328/2007)

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através da Portaria n.º 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea "g" da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução n.º 11, de 12 de outubro de 1988, do Conmetro,

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para medidores eletrônicos de energia elétrica, aprovado pela Portaria Inmetro nº 431/2007,

Considerando os elementos constantes do Processo Inmetro nº 52600.063491/2006, com vistas a alteração da Portaria Inmetro/Dimel nº 328, de 26 de outubro de 2007, que aprova o modelo A200M3, de medidor eletrônico de energia elétrica, monofásico, classes de exatidão B, marca ELSTER, resolve:

Art. 1º - Dar nova redação ao enunciado da Portaria Inmetro/Dimel nº 328, de 26 de outubro de 2007, que passará a vigorar com a seguinte redação:

“Aprovar o modelo A200M3, de medidor eletrônico de energia elétrica, classe de exatidão B, marca ELSTER, e condições de aprovação a seguir especificadas:” (NR)

Art. 2º - Revogar o item 9 da Portaria Inmetro/Dimel nº 328, de 26 de outubro de 2007.

Art. 3º - Autorizar a inclusão da logomarca do Inmetro na placa de identificação do modelo A200M3, conforme o ANEXO 02/05 desta portaria, em atendimento ao Art. 6º da Portaria Inmetro nº 284, de 11 de agosto de 2008.

Art. 4º - Substituir no item 8 da Portaria de Aprovação de modelo, os desenhos pelos anexos a esta portaria:


- “- ANEXO 01/05 – Vista frontal;
- ANEXO 02/05 – Placa de identificação;
- ANEXO 03/05 – Plano de selagem;
- ANEXO 04/05 – Esquemas de ligação;
- ANEXO 05/05 – Dimensões externas.” (NR)

...

Art. 5º - As alterações no modelo A200M3 a que se refere a presente portaria, estão condicionadas à manutenção das demais características constantes da Portaria Inmetro/Dimel nº 328, de 26 de outubro de 2007.

Art. 6º - Esta portaria entrará em vigor na data de publicação.

MAURÍCIO MARTINELLI RÉCHE
Diretor Substituto de Metrologia Legal do Inmetro

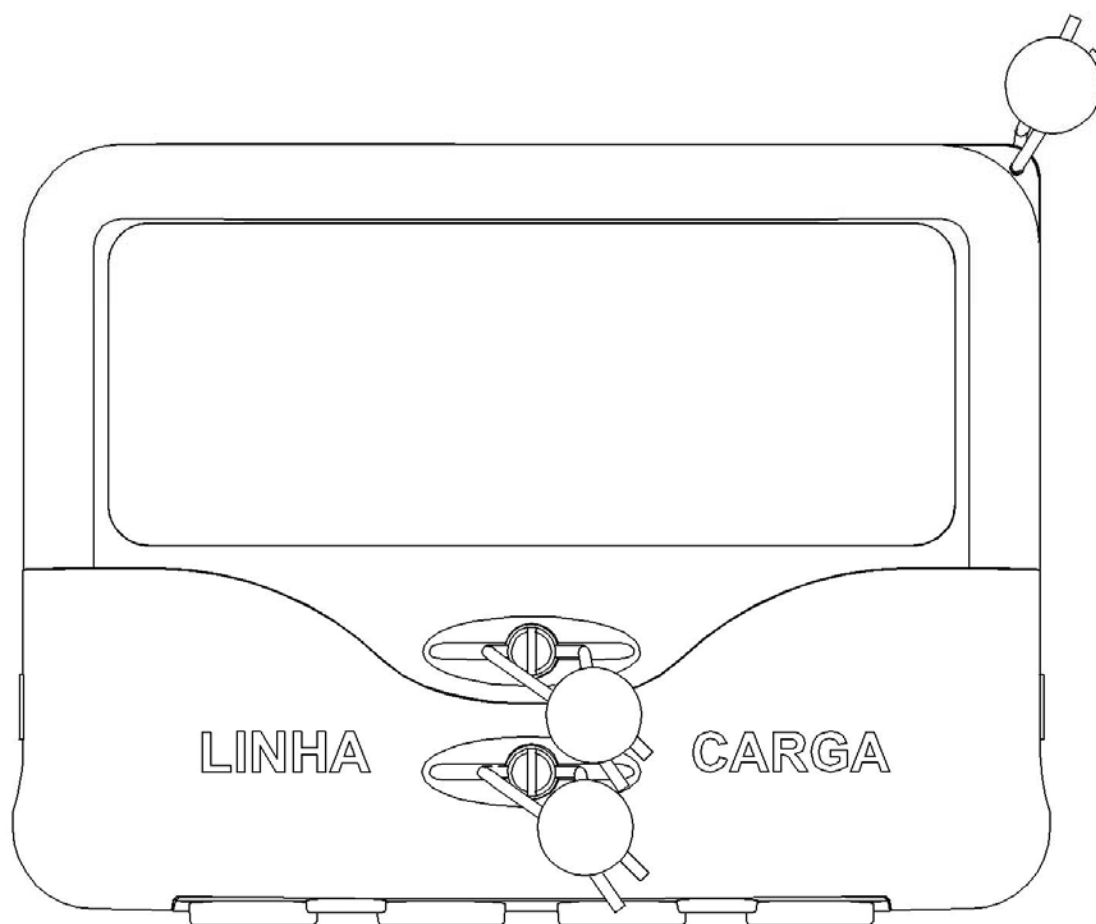

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 341, DE 04 DE novembro DE 2008.




FABRICANTE:
ELSTER MEDIÇÃO DE ENERGIA LTDA.

Modelo A200M3
VISTA FRONTAL

COTAS EM:
S/C


ESCALA:
S/E

ANEXO:
01/05

  	240V 15(100)A 3 FIOS 1 EL 1FASE 60Hz CAT: A02801 Kh= 0,625Wh/pulso  CLASSE B  
A200M3 PORTARIA INMETRO/DIMEL 328/2007 Indústria Brasileira Ano (*)	CÓDIGO DE BARRAS NÚMERO DE SÉRIE

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 341, DE 04 DE novembro DE 2008.

	FABRICANTE:	COTAS EM:
	ELSTER MEDIÇÃO DE ENERGIA LTDA.	S/C
	Modelo A200M3	ESCALA:
	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	S/E
		ANEXO:
		02/05

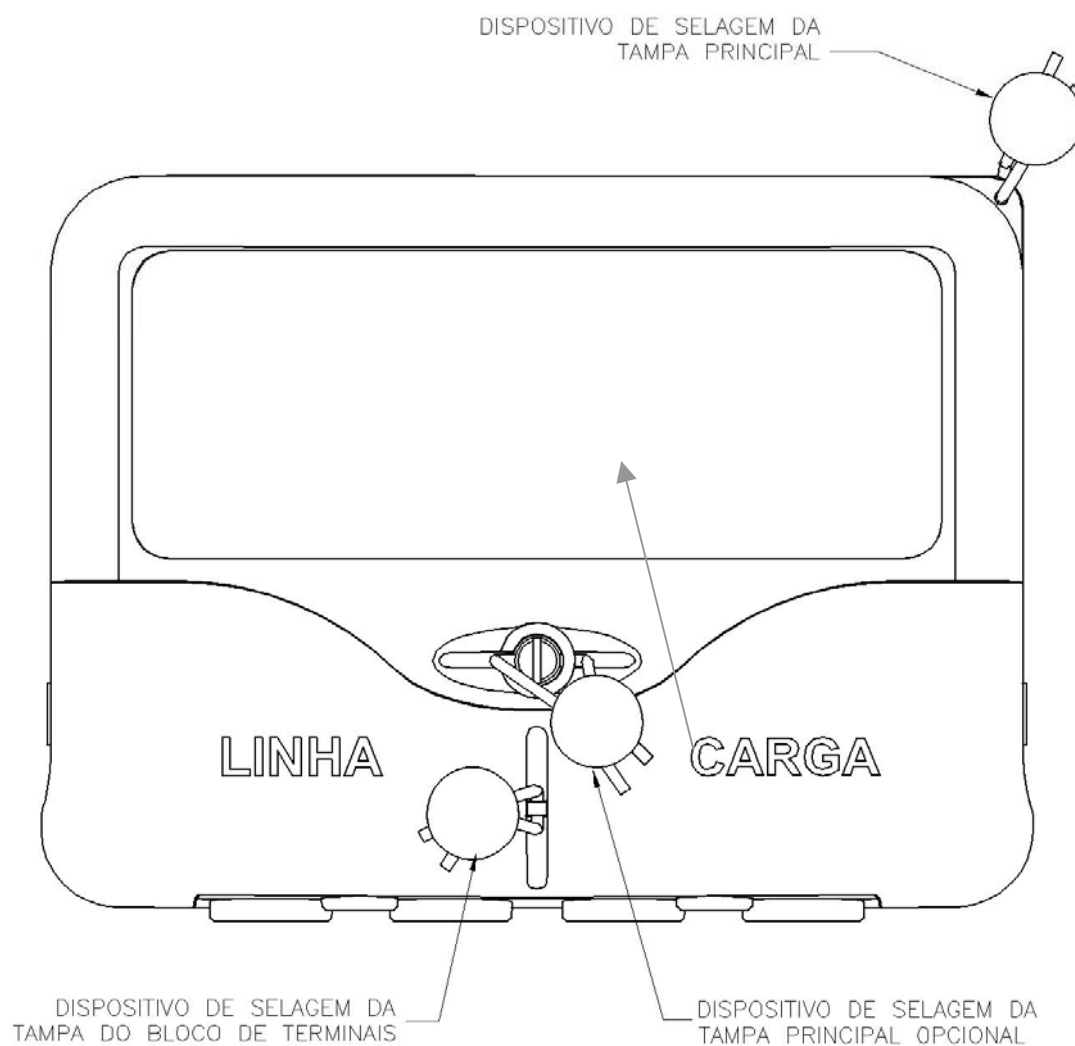

COM OU SEM PARAFUSO NO BLOCO DE TERMINAIS

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 341, DE 04 DE novembro DE 2008.



FABRICANTE:

ELSTER MEDIÇÃO DE ENERGIA LTDA.



Modelo A200M3

PLANO DE SELAGEM

COTAS EM:
S/C

ESCALA:
S/E

ANEXO:
03/05

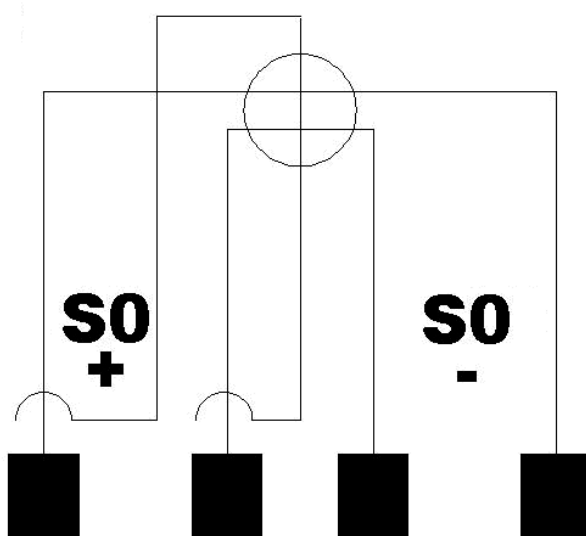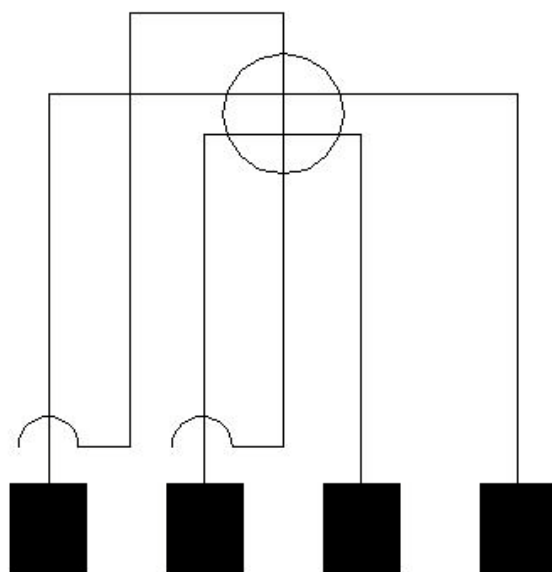

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 341, DE 04 DE novembro DE 2008.



FABRICANTE:

ELSTER MEDIÇÃO DE ENERGIA LTDA.


Modelo A200M3

ESQUEMAS DE LIGAÇÃO

COTAS EM:
S/C

ESCALA:
S/E

ANEXO:
04/05

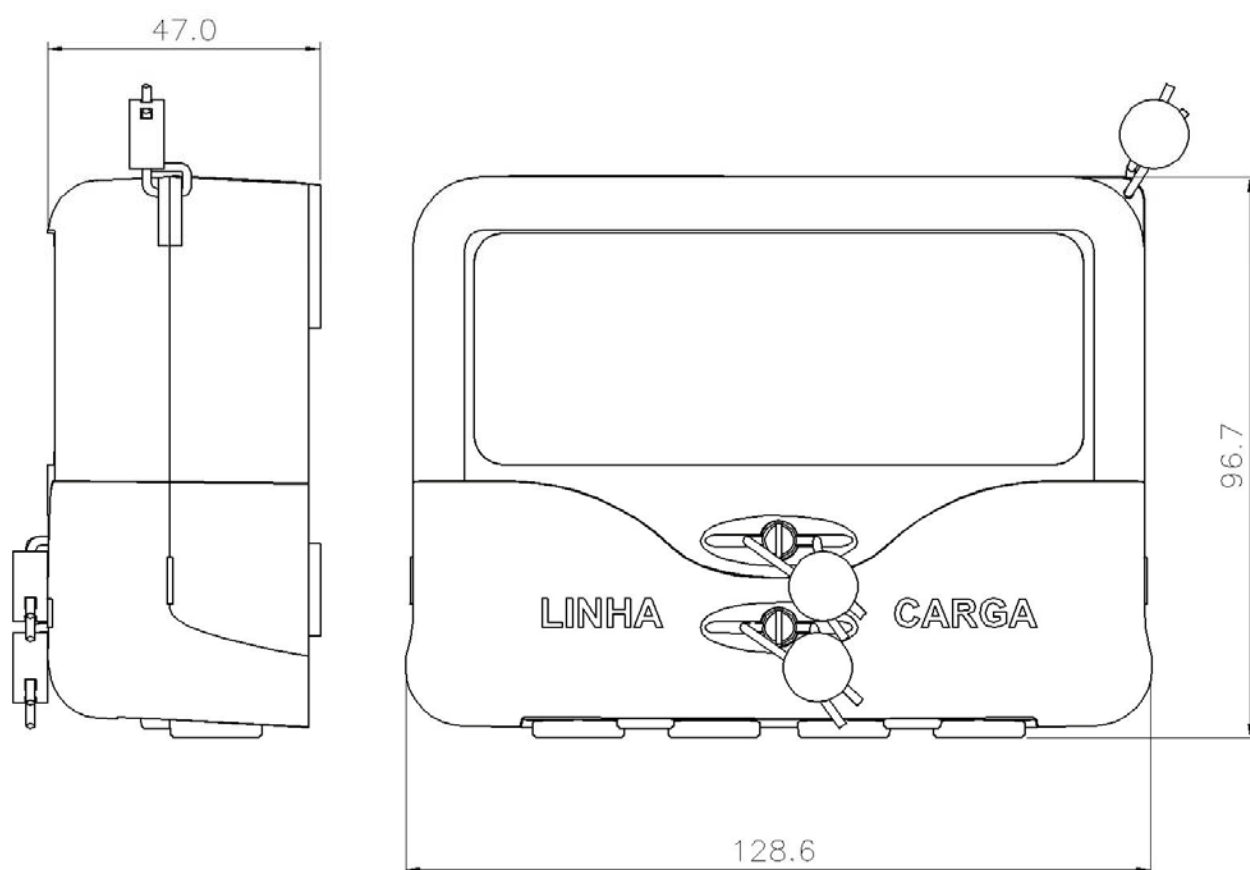

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 341, DE 04 DE novembro DE 2008.



FABRICANTE:

ELSTER MEDIÇÃO DE ENERGIA LTDA.

Modelo A200M3

DIMENSÕES EXTERNAS

COTAS EM:
mm

ESCALA:
S/E

ANEXO:
05/05