



Portaria Inmetro/Dimel n.º 301, de 11 de agosto de 2009.
(1º aditivo à Portaria Inmetro/Dimel nº 051/2009)

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através da Portaria n.º 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea "g" da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução n.º 11, de 12 de outubro de 1988, do Conmetro,

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para medidores eletrônicos de energia elétrica, aprovado pela Portaria Inmetro nº 431/2007,

Considerando os elementos constantes do Processo Inmetro nº 52600.018568/2009, com vistas a alteração da Portaria Inmetro/Dimel nº 051, de 28 de janeiro de 2009, que aprova os modelos A3RBR PLUS e A3RBR PLUS-FIT, de medidores eletrônicos de energia elétrica, polifásicos, classe de exatidão D, marca ELSTER, resolve:

Art. 1º - Autorizar o opcional de novo leiaute das placas de identificação nos modelos A3RBR PLUS e A3RBR PLUS-FIT, conforme os desenhos anexos a esta portaria.

Art. 2º - Substituir no item 8 da Portaria Inmetro/Dimel nº 051, de 28 de janeiro de 2009, os desenhos pelos anexos a esta portaria:

...

“- ANEXO 03/09 – Placa de identificação com opcional 01 do modelo A3RBR PLUS;
- ANEXO 04/09 – Placa de identificação com opcional 01 do modelo A3RBR PLUS-FIT;” (NR)

...

Art. 3º - Incluir no item 8 da Portaria Inmetro/Dimel nº 051, de 28 de janeiro de 2009, os desenhos anexos a esta Portaria:

...

“- ANEXO 03/09A – Placa de identificação com opcional 02 do modelo A3RBR PLUS;

...

- ANEXO 04/09A – Placa de identificação com opcional 02 do modelo A3RBR PLUS-FIT;”

...



Art. 4º - As alterações nos modelos A3RBR PLUS e A3RBR PLUS-FIT a que se refere a presente Portaria, estão condicionadas à manutenção das demais características constantes da Portaria Inmetro/Dimel nº 051, de 28 de janeiro de 2009.

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS
Diretor de Metrologia Legal do Inmetro

Dimel/Divel
Lcsantiliano
ELSTER_018568_09



Kh PRIMÁRIO
MULT. Por

RTP
RTC

CAT.: A03023
STYLE:
IND. BRASILEIRA 2009

elster

PORTARIA INMETRO/DIMEL 051/2009

CÓDIGO DE BARRAS

NÚMERO DE SÉRIE

120, 220V	2,5 (20)A	3 FASES	60Hz	Kh=1.8 Wh/pulso
CLASSE D	3 EL	4 FIOS	P/R=	Ke=

ESPAÇO RESERVADO PARA
INFORMAÇÕES DO CLIENTE

Valores que Ke pode assumir:
Ke = 0,075 Wh/pulso
Ke = 0,3 Wh/pulso

Valores que P/R pode assumir:
P/R = 24 (Para Ke = 0,075 Wh/pulso)
P/R = 6 (Para Ke = 0,3 Wh/pulso)

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 301, DE 11 DE AGOSTO DE 2009.



FABRICANTE:

ELSTER MEDIÇÃO DE ENERGIA LTDA.


COTAS EM:
S/C

Modelo A3RBR PLUS

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM OPCIONAL 1

ESCALA:
S/E

ANEXO:
03/09

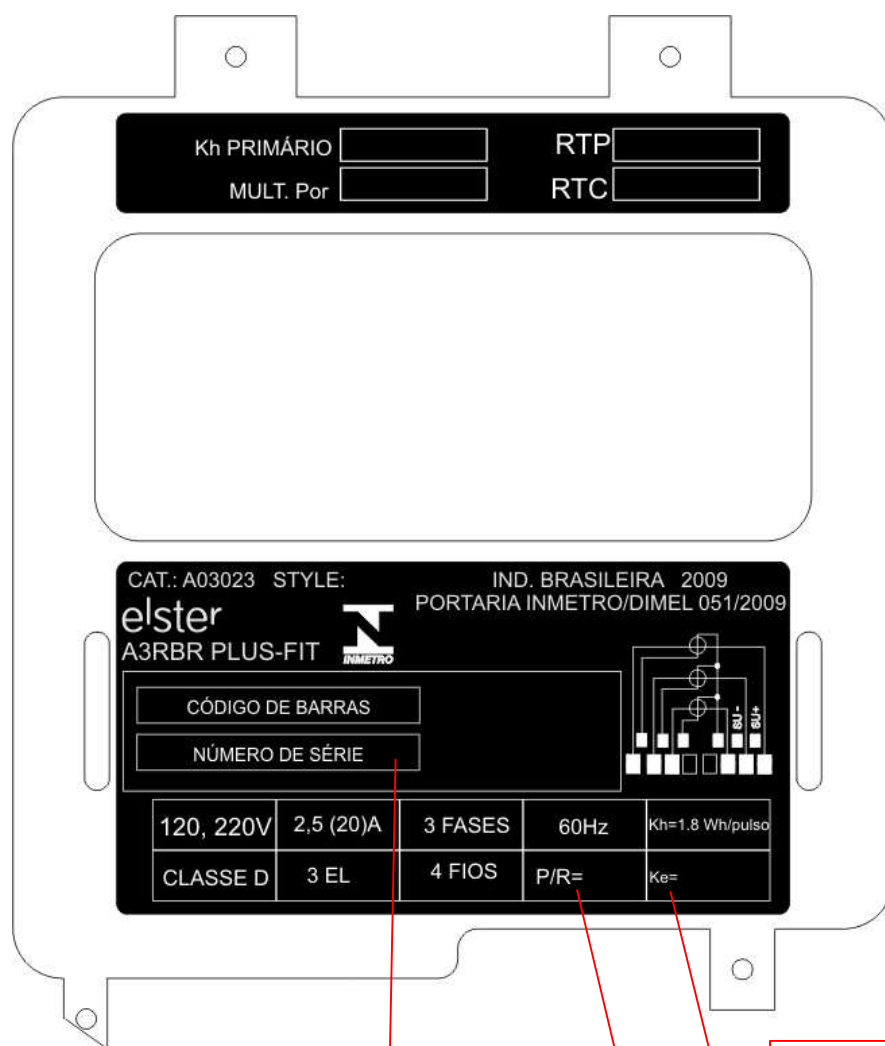

ESPAÇO RESERVADO PARA
INFORMAÇÕES DO CLIENTE

Valores que Ke pode assumir:
Ke = 0,075 Wh/pulso
Ke = 0,3 Wh/pulso

Valores que P/R pode assumir:
P/R = 24 (Para Ke = 0,075 Wh/pulso)
P/R = 6 (Para Ke = 0,3 Wh/pulso)

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 301, DE 11 DE AGOSTO DE 2009.



FABRICANTE:

ELSTER MEDIÇÃO DE ENERGIA LTDA.


Modelo A3RBR PLUS-FIT

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM OPCIONAL 1

COTAS EM:
S/C

ESCALA:
S/E

ANEXO:
04/09

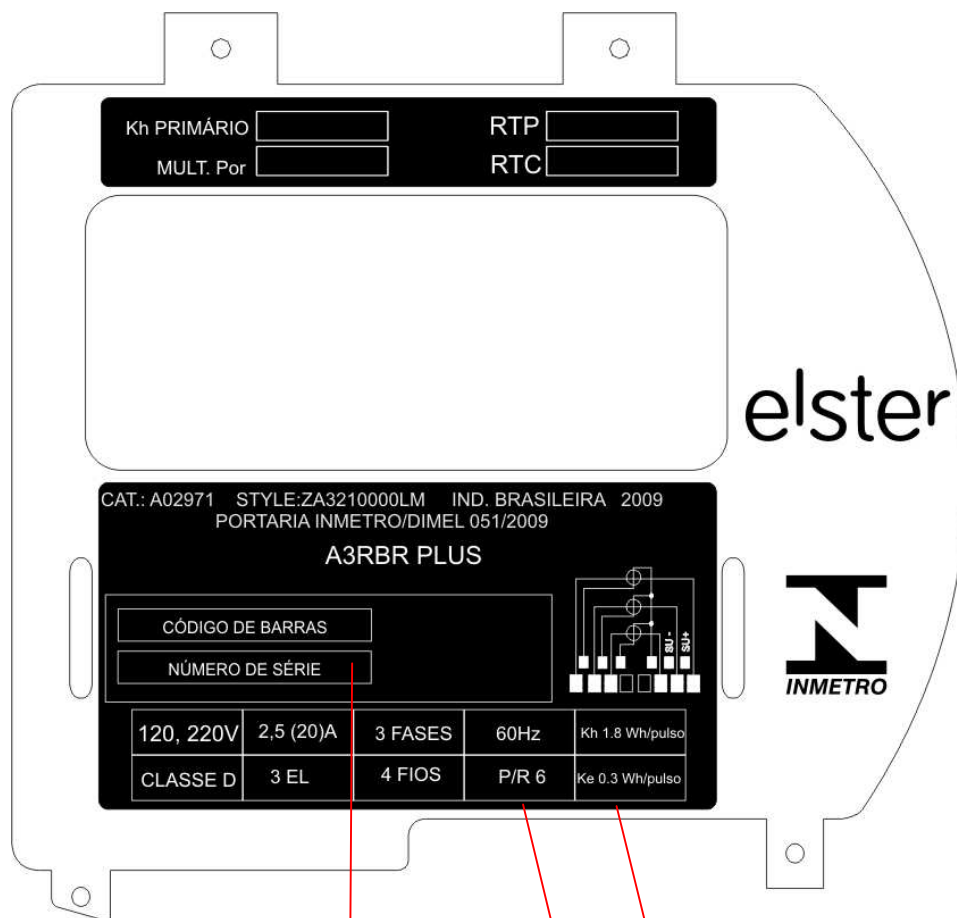

ESPAÇO RESERVADO PARA
INFORMAÇÕES DO CLIENTE

Valores que Ke pode assumir:
Ke = 0,075 Wh/pulso
Ke = 0,3 Wh/pulso

Valores que P/R pode assumir:
P/R = 24 (Para Ke = 0,075 Wh/pulso)
P/R = 6 (Para Ke = 0,3 Wh/pulso)

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 301, DE 11 DE AGOSTO DE 2009.



FABRICANTE:

ELSTER MEDIÇÃO DE ENERGIA LTDA.


COTAS EM:
S/C

Modelo A3RBR PLUS

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM OPCIONAL 2

ESCALA:
S/E

ANEXO:
03/09A

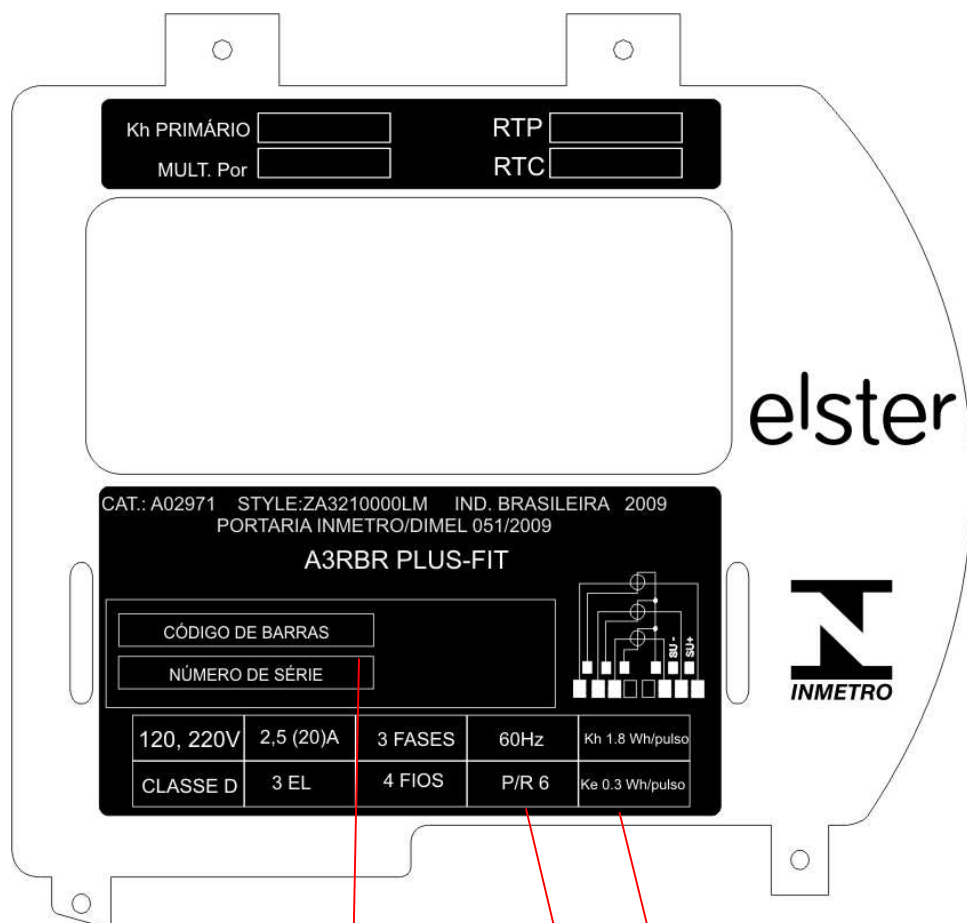

ESPAÇO RESERVADO PARA
INFORMAÇÕES DO CLIENTE

Valores que Ke pode assumir:
Ke = 0,075 Wh/pulso
Ke = 0,3 Wh/pulso

Valores que P/R pode assumir:
P/R = 24 (Para Ke = 0,075 Wh/pulso)
P/R = 6 (Para Ke = 0,3 Wh/pulso)

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 301, DE 11 DE AGOSTO DE 2009.



FABRICANTE:

ELSTER MEDIÇÃO DE ENERGIA LTDA.

COTAS EM:
S/C

Modelo A3RBR PLUS-FIT

ESCALA:
S/E

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM OPCIONAL 2

ANEXO:
04/09A