



Portaria Inmetro/Dimel n.º 305, de 11 de agosto de 2009.
(3º aditivo à Portaria Inmetro/Dimel nº 276/2007)

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através da Portaria n.º 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea "g" da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução n.º 11, de 12 de outubro de 1988, do Conmetro,

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para medidores eletrônicos de energia elétrica, aprovado pela Portaria Inmetro nº 431/2007,

Considerando os elementos constantes do Processo Inmetro nº 52600.054655/2008, com vistas a alteração da Portaria Inmetro/Dimel nº 276, de 25 de outubro de 2007, que aprova o modelo ELO 2106LD, de medidor de energia elétrica, polifásico, classe de exatidão B, marca ELO, resolve:

Art. 1º - Alterar os subitens 4.5, 4.6 e 4.7 da Portaria Inmetro/Dimel nº 276, de 25 de outubro de 2007, que passam a ter a seguinte redação:

...

“4.5 Números de elementos: 2 e 3
4.6 Números de fios: 3 e 4
4.7 Números de fases: 2 e 3” (NR)

...

Art. 2º - Incluir o subitem 4.13 na Portaria Inmetro/Dimel nº 276, de 25 de outubro de 2007, com a seguinte redação:

...

“4.13 Configurações: 2 elementos / 3 fios / 2 fases (Estrela)
3 elementos / 4 fios / 3 fases (Estrela)”

...

Art. 3º - Substituir no item 8 da Portaria Inmetro/Dimel nº 276, de 25 de outubro de 2007, os desenhos pelos anexos a esta Portaria:

...

“- ANEXO 02/05 – Placas de identificação;
- ANEXO 04/05 – Esquemas de ligação;” (NR)

...








Art. 4º - As alterações no modelo ELO 2106LD a que se refere a presente Portaria, estão condicionadas à manutenção das demais características constantes das Portarias Inmetro/Dimel nºs 276, de 25 de outubro de 2007, 348, de 06 de novembro de 2008 e 169, de 07 de maio de 2009.

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS
Diretor de Metrologia Legal do Inmetro

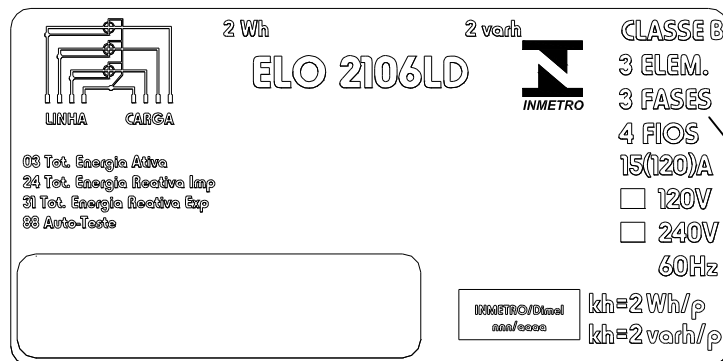


CONFIGURAÇÕES
POSSÍVEIS DE
FASES/ELEMENTOS/FIOS
CONFORME DESCRITO
NO SUBITEM 4.13

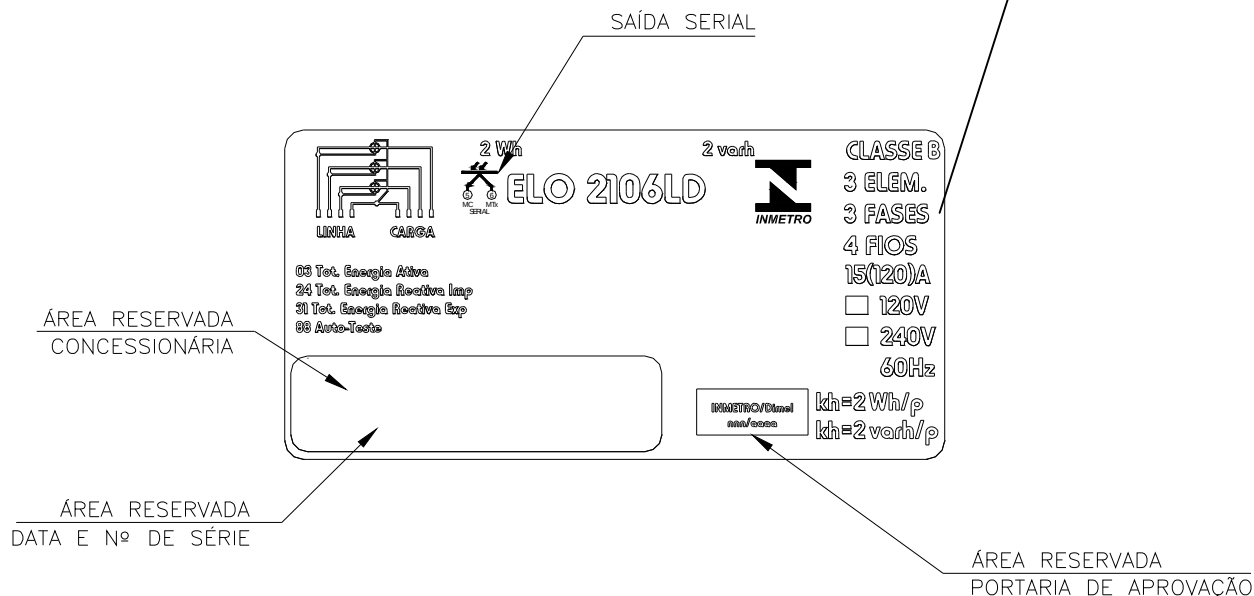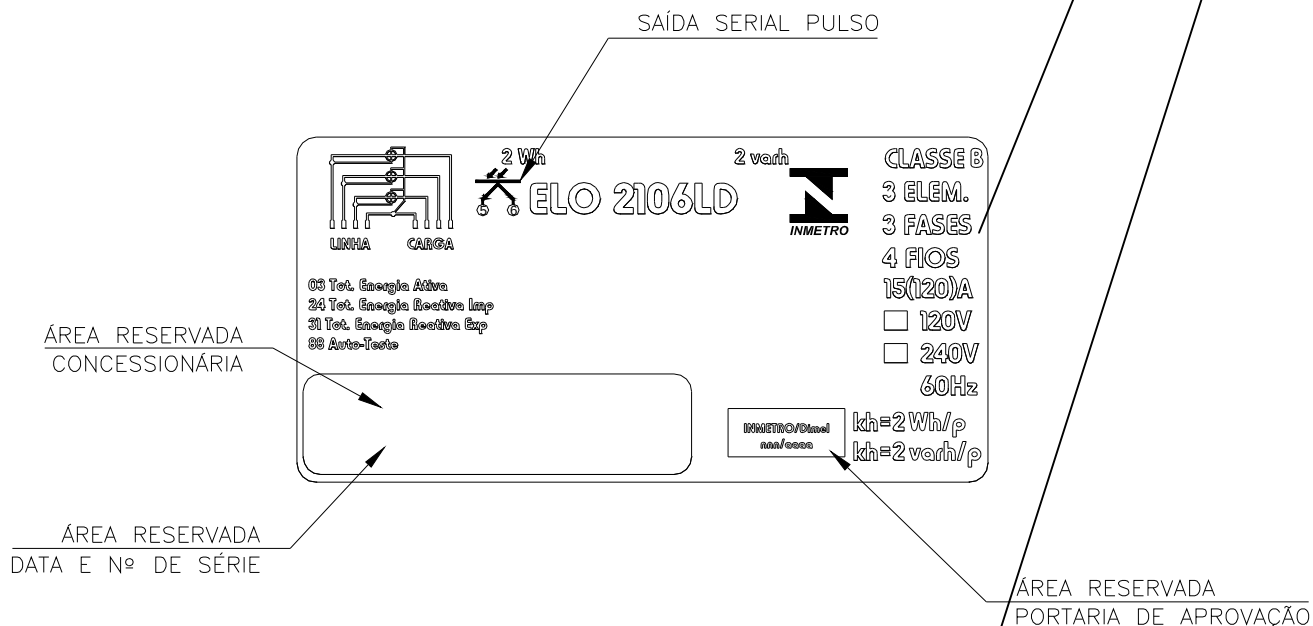


DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 305, DE 11 DE AGOSTO DE 2009.

	FABRICANTES:	COTAS EM:
	ELO SISTEMAS ELETRÔNICOS S/A ou ELO ELETRÔNICA AMAZÔNIA LTDA.	S/C
	Modelo ELO 2106LD PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	ESCALA: S/E ANEXO: 02/05

2 ELEMENTOS

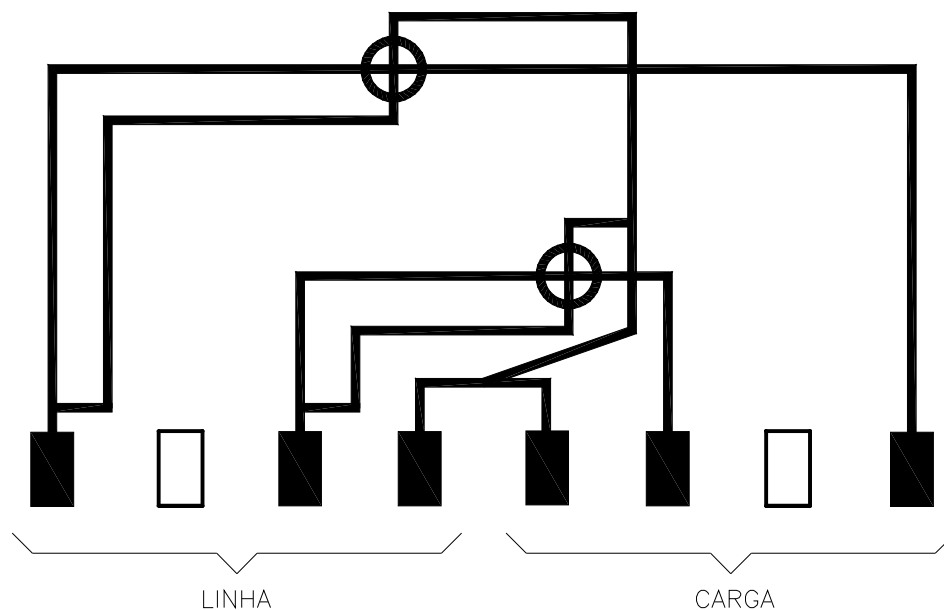

3 ELEMENTOS

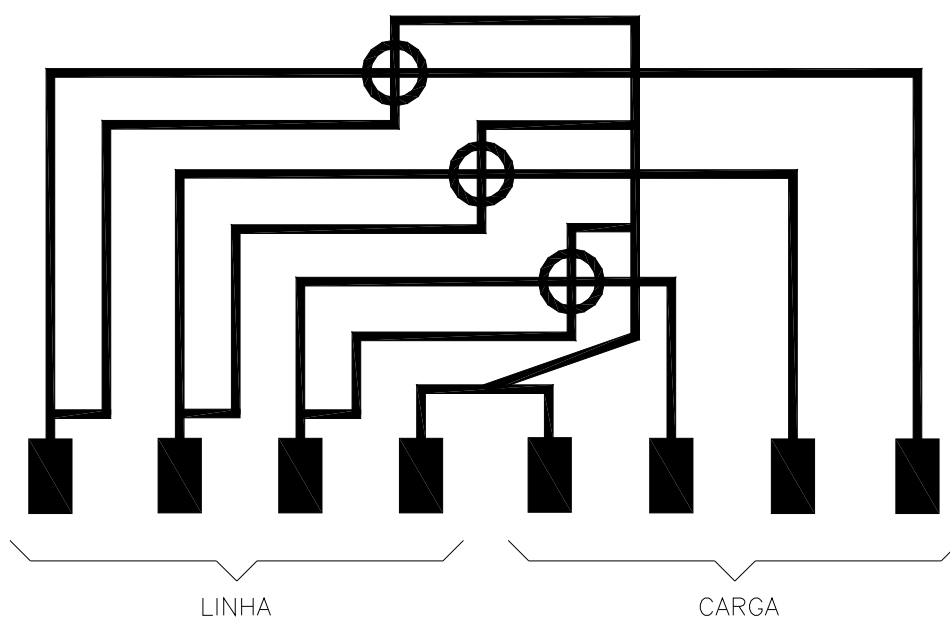

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 305, DE 11 DE AGOSTO DE 2009.



FABRICANTES:

**ELO SISTEMAS ELETRÔNICOS S/A ou
ELO ELETRÔNICA AMAZÔNIA LTDA.**

Modelo ELO 2106LD

ESQUEMAS DE LIGAÇÃO

COTAS EM:

S/C

ESCALA:
S/E

ANEXO:
04/05