



Portaria Inmetro/Dimel N.º 392, de 15 de outubro de 2009.
(1º Aditivo à Portaria Inmetro/Dimel N.º 133/2007)

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através da Portaria N.º 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem 4.1, alínea “g”, da regulamentação metrológica aprovada pela Resolução N.º 11, de 12 de outubro de 1988, do Conmetro:

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para bombas medidoras de combustíveis líquidos, a que se refere a Portaria Inmetro N.º 23/1985.

Considerando a solicitação constante do Processo Inmetro n.º 52600.038079/2009, com vistas à alteração do sistema de gerenciamento, marca CARDDY, modelo BESS-01, aprovado pela Portaria Inmetro/Dimel N.º 133, de 21 de maio de 2007, resolve:

Art.1º - Alterar o subitem 1.5 da Portaria Inmetro/Dimel N.º 133, de 21 de maio de 2007, que passa a ter a seguinte redação:

“1.5 Descrição: O módulo coletor possui seis conectores, cada conector é ligado a um bico de abastecimento. O módulo coletor será instalado dentro do dispositivo indicador, área não classificada, ”(NR).

Art.2º - Substituir o desenho anexo referido no subitem 7.1 da Portaria Inmetro/Dimel N.º 133, de 21 de maio de 2007, pelo desenho anexo à presente Portaria.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Anexo:

01 – Diagrama de ligação do modelo BESS-01.


MAURÍCIO MARTINELLI RÉCHE
Diretor Substituto de Metrologia Legal do Inmetro

Dimel/Diflu
LH/lh
CARDDY_038079_09.



Diretoria de Metrologia Legal
Divisão de Instrumentos de Medição de Fluidos – Diflu
Endereço: Av. Nossa Senhora das Graças, 50 – Xerém – Duque de Caxias – RJ – CEP 25250-020
Telefone: (21) 2679-9471 – Fax: (21) 2679 – 9470 – e-mail: diflu@inmetro.gov.br

Esquema Operacional do Sistema BESS

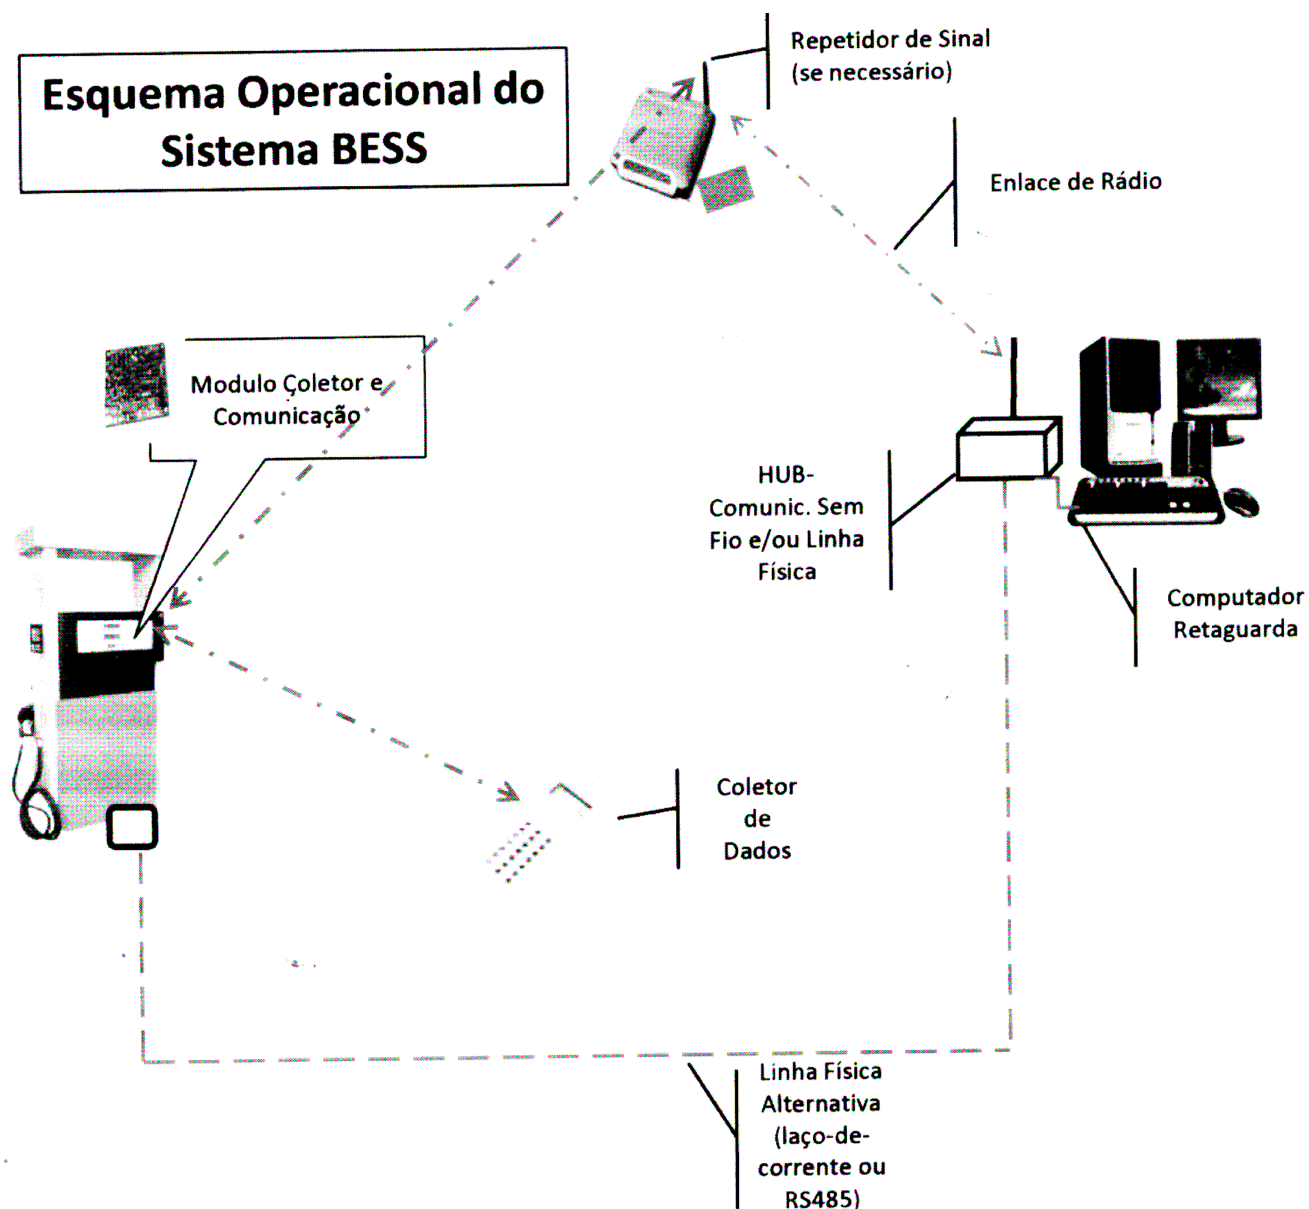

OBSERVAÇÕES:

Módulo Coletor: Capacidade 6 bicos

Repetidor de Sinal: Uso opcional (para longos enlaces de rádio)

Coletor de Dados: Comunica com módulos e PC

HUB: Conecta PC com módulos através de enlace de rádio e linha física

Linha Física: Opcional. Uso quando impossível usar enlace em rádio

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 392, DE 15 DE OUTUBRO DE 2009.



FABRICANTE: CARDDY – TECNOLOGIA EM INFORM. Ltda.

DIAGRAMA DE LIGAÇÃO DO BESS-01

COTAS EM:
N/D

ESCALA:
N/D

ANEXO:
01