



Portaria Inmetro/Dimel n.º 0182, de 27 de julho de 2010.
(3º aditivo à Portaria Inmetro/Dimel n.º 333/2007)

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através da Portaria n.º 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea "g" da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução n.º 11, de 12 de outubro de 1988, do Conmetro,

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para medidores eletrônicos de energia elétrica, aprovado pela Portaria Inmetro n.º 431/2007,

Considerando os elementos constantes do Processo Inmetro n.º 52600.009343/2010, com vistas a alteração da Portaria Inmetro/Dimel n.º 333, de 26 de outubro de 2007, que aprova os modelos A1052 e A1050, de medidores eletrônicos de energia elétrica, polifásicos, classe de exatidão B, marca ELSTER, resolve:

Art. 1º - Aprovar a utilização opcional das versões de mostrador de cristal líquido gráfico com três (3) ou duas (2) linhas para o modelo A1050, conforme desenho anexo a esta Portaria.

Art. 2º - Incluir no item 8 da Portaria Inmetro/Dimel n.º 333, de 26 de outubro de 2007, o desenho anexo a esta Portaria:

...

“- ANEXO 03/07B – Placas de identificação opcional 3 (Modelo A1050);”


...

Art. 3º - As alterações no modelo A1050 a que se refere a presente Portaria, estão condicionadas à manutenção das demais características constantes das Portarias Inmetro/Dimel ^{nos} 333, de 26 de outubro de 2007; 332, de 28 de outubro de 2008 e 256, de 08 de julho de 2009.


Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS
Diretor de Metrologia Legal do Inmetro

2 ELEMENTOS

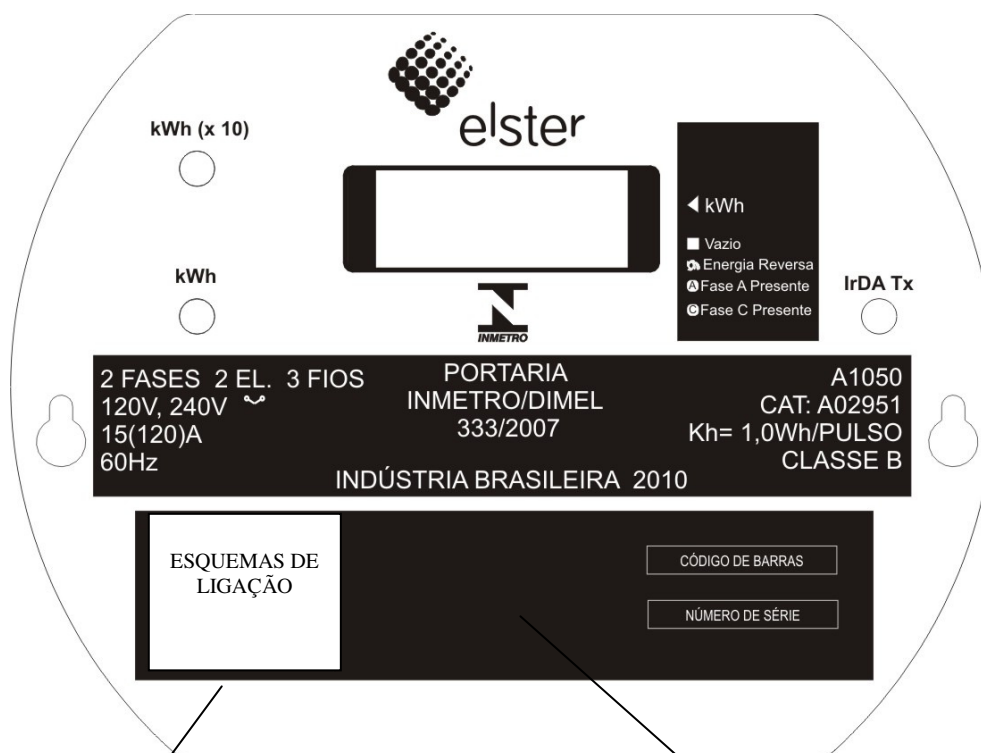

3 ELEMENTOS

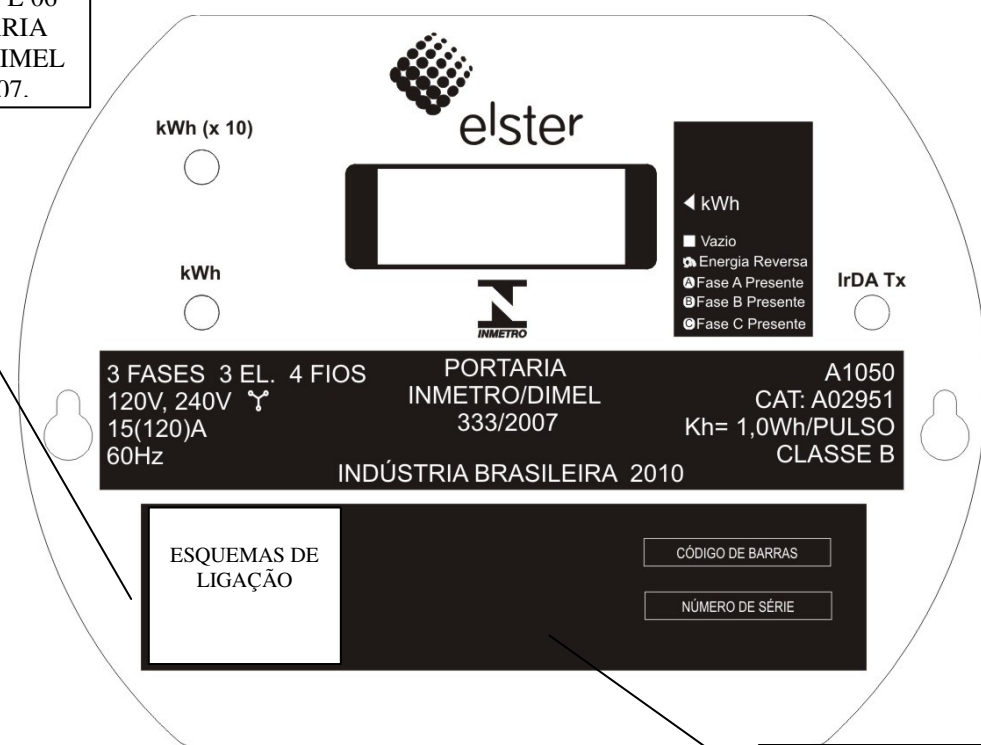

CONFORME DESCRITO NOS ANEXOS 05 E 06 DA PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 333/2007.

ESPAÇO RESERVADO PARA INFORMAÇÕES DO CLIENTE

ESPAÇO RESERVADO PARA INFORMAÇÕES DO CLIENTE

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 0182, DE 27 DE JULHO DE 2010.



FABRICANTE:

ELSTER MEDIÇÃO DE ENERGIA LTDA.

Modelo A1050

PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO OPCIONAL 3

COTAS EM:
S/C

ESCALA:
S/E

ANEXO:
03/07B